



**Csornai Margit Kórház
9300 Csorna, Soproni u.64.**

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Hatályos: 2016. július 01.-től visszavonásig

Készítette:

Szóllósiné Kocsis Zsuzsanna
Tűzvédelmi főelőadó
/Tel.:0670/3750025/

Jóváhagyta:

dr.Winiczai Zoltán
igazgató főorvos

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 2/111
	Csornai Margit Kórház	

1. Általános rendelkezések

Jelen Tűzvédelmi Szabályzat:

- A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. Törvény 19. § /1./ bekezdés,
- 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ)
- 30/1996. (XII.6.)BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről,
- 27/2009. (X.29.ÖM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről a tűzvédelmi szakvizsgálóval összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól,
- 259/2011. (XII.7.) Korm.rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
- 108/2011 (III.28.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
- 45/2011. (XII.7.) BM rendelet a Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgálóval összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól
- 22/2005. (XII.21.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosításáról
- 73/2015. (XII.21.) BM rendelet a tűzjelző, tűzoltó berendezésekről
- szabványok, tűzvédelmi műszaki irányelvek, tűzvédelmi belső utasítások stb. figyelembevételével készült.
- 9/2015. (III. 25.) BM rendelet:

(2) A gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakágazatban foglalkoztatottak közül felső-szintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkoztatni abban az esetben, ha:

d) a gazdálkodó szervezet olyan épületrészt, épületet üzemeltet, vagy bérel,..

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 3/111
	Csornai Margit Kórház	

dc) amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 100 főt.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározottak esetén minimum havi 16 órában kell foglalkoztatni felsőfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt.

Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, a tűzvédelmi oktatást kizárólag felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy tarthat.

(7). Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, tűzvédelmi szabályzat készítésére, módosítására felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult.

A fentiek alapján a tűzvédelmi megbízottnak minimum felsőfokú végzettséggel (Tűzvédelmi főelőadó) kell rendelkeznie.

1.1. A tűzvédelmi szabályzat területi hatálya:

A Szabályzat területi hatálya kiterjed a **Csornai Margit Kórház 9300 Csorna, Soproni út 64. sz.** alatti területére, a kórház összes építményére, tulajdonát képező, bérelt, illetve üzemeltetett helyiségre, munkahelyére, járművekre, valamennyi vendégre, valamint az itt végzett valamennyi munkafolyamatra.

1.2.A Tűzvédelmi szabályzat személyi hatálya:

A Tűzvédelmi szabályzat személyi hatálya kiterjed valamennyi munkavállalójára, az intézet használatában lévő területeken eseti tevékenységet végző vállalatok dolgozóira, magánszemélyekre, az intézet betegeire, a betegek látogatóira, nem vonatkozik a bérelt területek használóiira.

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 4/111
	Csornai Margit Kórház	

1.3. Időbeli hatálya:

Jelen Szabályzat a hatályba lépésétől visszavonásig érvényes, illetve a szükséges módosítások kiadásának időpontjától a módosításokkal érvényes mindaddig, amíg új Szabályzat hatályba nem lép, ezen Szabályzat egyidejű visszavonása mellett, kivéve, ha felsőbb jogszabály eltérő rendelkezéseket léptet hatályba, amelyeket azok hatályosságától kell alkalmazni.

2. Tűzvédelmi ügyrend

2.1 A munkáltató tűzvédelmi feladatai

A kórházban a munkáltatói jogkört az **igazgató főorvos** gyakorolja.

2.1.1. Az intézet vezetőjének feladatai és jogköre

- A létesítmény és a hozzá tartozó terület tűzvédelmének megszervezése, a tűzvédelmi szabályok, előírások, a tűz megelőzését szolgáló rendelkezések betartása, betarttatása, valamint végrehajtásának megszervezése és ellenőrzése.
- Írásban kinevezi a létesítmény tűzvédelmével kapcsolatos operatív tevékenységet ellátó helyi tűzvédelmi megbízottat.
- Figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályok, előírások változásait, és ennek megfelelően jóváhagyja, és kiadja, az előírások érvényesítéséért felelősökkel átveteti az intézetre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzatot. A tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén intézkedik – a vonatkozó előírások betartása érdekében – a Tűzvédelmi Szabályzat szükséges mértékű módosítására.
- Rendszeresen ellenőrzi a Tűzvédelmi szabályzatban foglaltak végrehajtását és intézkedik a hiányosságok megszüntetésére.
- Biztosítja a tűzvédelmi feladatok ellátásának, a tűzvédelem fejlesztésének személyi és tárgyi feltételeit.

- Amennyiben valamely helyiségnek, épületnek, szabadternek a használatbavételi (működési) engedélyben meghatározottaktól eltérő használata válik szükségessé, úgy annak megkezdése előtt kezdeményezi a használati mód változás engedélyezését.
- Új létesítményeknél, felújítási, karbantartási munkáknál, gép, berendezés, eszköz üzembe helyezésénél érvényre juttatja a tűzvédelmi rendelkezéseket.
- A létesítmények tűzvédelmi helyzetére, valamint a tűzoltás helyzetére kiható változást, annak megtétele előtt legalább 15 nappal köteles az illetékes hivatásos tűzoltóságnak bejelenteni azt – szükséges esetben az új kockázati osztályba sorolás egyidejű megküldésével –, és gondoskodni a tűzoltás feltételeiről.
- A dolgozók munkába állításakor és ezt követően szükség szerint, de legalább évenként egy alkalommal gondoskodik a tűzvédelmi oktatás megszervezéséről, és megtartásáról.
- Intézkedik a szükséges szakkönyvek, valamint a tűzvédelmi információs kiadványok beszerzéséről.
- gondoskodik a létesítmény területén lévő tűzvédelmi berendezések, eszközök és felszerelések üzemképességének fenntartásáról, rendszeres karbantartásáról és felülvizsgálatáról.
- Az intézet tulajdonában lévő terület bérbeadása esetén a bérbevevővel szerződésben rögzíti, hogy a tűzvédelmi előírásoknak a teljes körű érvényszerzése a bérlő feladatát képezi.
- Köteles a tűzvédelmi feladatok ellátására felsőfokú végzettséggel rendelkező tűzvédelmi munkatársat bevonni (tűzvédelmi főelőadó).
- Szerződéskötés, eseti megbízás útján gondoskodik a tűzvédelmi szempontú felülvizsgálatok elvégeztetéséről.
- Képviseli a kórházat a tűzvédelmi hatósági ellenőrzéseken, az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet aláírásával látja el.
- A kórház tűzvédelmi hatósági ellenőrzések során, valamint a tűzvédelmi főelőadó által tartott szemléken feltárt hiányosságok, szabálytalanságok felszámolására intézkedést rendel el határidő és felelős személy megjelölésével.
- Gondoskodik a tűzvédelmi előírások és a Tűzvédelmi szabályzatban foglaltak megszegőivel szemben a felelősségre vonásáról, akár a munkavégzéstől történő eltiltásáról.

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 6/111
	Csornai Margit Kórház	

- A létesítmény területén keletkezett tüzet késedelem nélkül köteles bejelenteni a tűzoltóságnak, akkor is, ha a tűzoltóság közreműködése nélkül oltották el, vagy emberi beavatkozás nélkül szűnt meg a tűz.
- Biztosítja, hogy a Hivatásos Tűzoltóság helyismereti gyakorlatokat és ellenőrzéseket a létesítmény területén megtarthassa.
- A létesítményben alkalmoszerűen végzett tűzveszélyes tevékenységet csak engedéllyel lehet végezni. Engedély kiállítására csak a tűzvédelmi főelőadó vagy a megbízólevéllel rendelkezők jogosultak.
- Ha a létesítmény területén olyan tevékenységet végeznek, hogy a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágak közé tartozik, ellenőrzi a munkavállaló munkavégzési jogosultságát, szakvizsga bizonyítványát.

Az intézet létesítményeire vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok betartásáért és betartatásáért az igazgató főorvos a felelős, amellyel kapcsolatos feladatokat végrehajtását:

- a gazdasági igazgató,
- a tűzvédelmi főelőadó,
- az osztályvezetők, útján gyakorolja.

2.1.2. A gazdasági igazgató feladatai

- Az éves tűzvédelmi feladatok ellátásához – a tűzvédelmi főelőadó iránymutatója alapján – tervezi és biztosítja a pénzügyi fedezetet, így:
- az időszakos tűzvédelmi szempontú felülvizsgálatok elvégeztetésében, az azokban rögzített hiányosságok tárgyévben ütemezett megszüntetéséhez,
- a tűzvédelmi felszerelések felülvizsgálatához, javításához szükség szerinti cseréjéhez, szükségessé váló új felszerelések beszerzéséhez,
- a továbbképzések, oktatások, szakvizsgáztatások megtartásához,
- a tűzvédelmi jogszabályok, szabványok beszerzéséhez.
- Biztosítja a tűzvédelmi előírások érvényesítése érdekében soron kívül jelentkező feladatok pénzügyi fedezetét.

- Biztosítja a - tűzvédelmi főelőadó bevonásával -, hogy az intézettel közalkalmazotti jogviszonyt létesítő személy munkába álláskor, a munkakörüknek megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesüljenek, valamint a tűzvédelmi szakvizsgát igénylő munkakörökben foglalkoztatottak vizsgáztatását.
- Bejelenti az elsőfokú tűzvédelmi hatóságnak az egyes létesítményekben a tűzveszélyességre kiható változásokat, a tevékenység megkezdése előtt legalább 15 nappal. Szükség szerint az új helyzetnek megfelelően elkészített kockázati osztályba sorolást megküldi a tűzvédelmi hatóságnak.
- Részt vesz a tűzvédelmi hatóság által tartott szemlén, vagy intézkedésre jogosult megbízottjával képviselteti magát.
- Előterjeszti évente egy alkalommal vezetői értekezleten a tűzvédelmi helyzetről készült beszámolót, az ott megjelölt feladatok figyelembevételével irányítja a tűzvédelmi munkát.
- Biztosítja a tűzvédelmi főelőadó bevonásával tűzvédelmi berendezések, tűzoltókészülékek, eszközök és felszerelések üzemképességét, rendszeres karbantartását, felülvizsgálatát.
- Felelősségre vonást kezdeményez a tűzvédelmi szabályzat előírásait megszegőkkel szemben.
- Bejelenti a hivatásos tűzoltóságnak az intézet területén a tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, vagy emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzeket. Gondoskodik a tüzeset helyének változatlanul hagyásáról a vizsgálat befejezéséig, szükség esetén biztosítja a kárhely őrzését.

2.1.3. Az ápolási igazgató feladata

- Gondoskodik szakmai felügyelete, irányítása alá tartozó területen a hatályos tűzvédelmi jogszabályok megtartásáról és végrehajtásáról.
- Biztosítja az irányítása alá tartozóknál a tűzvédelmi feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a munkafolyamatokat úgy szervezi, hogy a tűzvédelmi előírások betarthatók legyenek.

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 8/111
	Csornai Margit Kórház	

- Ellenőrzi, hogy az irányítása alá tartozó közalkalmazottak a tűzvédelmi rendelkezéseket betartsák.
- Ellenőrzi, ill. gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó közalkalmazottak részére az évente ismétlődő, valamint az új belépő közalkalmazottak munkába állás előtti tűzvédelmi oktatásokat megtartsák.

2.1.4. Tűzvédelmi főelőadó feladatai

- megköveteli és ellenőrzi az intézet területén a tűzvédelmi szabályok, előírások betartását, illetve végrehajtását. Szabálytalanság esetén intézkedik azok megszüntetéséről
- Szabálytalanságot elkövetővel szemben eljárást kezdeményez
- Jogosult szakfeladatainak ellátásával kapcsolatban az intézet bármely helyiségébe - az ott érvényes működési előírások figyelembevételével - belépni és ellenőrzést folytatni.
- Rendszeresen és folyamatosan - ütemterv szerint - ellenőrzi a tűzvédelmi szabályok, előírások megtartását, jegyzőkönyvbe rögzíti a hiányosságokat, azok felszámolására intézkedik, a határidő és a felelős személy megnevezésével. Szükség szerint az intézmény gazdasági igazgatója felé javaslatot tesz a felelős személyek illetve a tűzvédelmi szabályok megszegőinek felelősségre vonására.
- elkészíti az intézetre vonatkozó Tűzvédelmi Szabályzatot, és a mellékletét képező Tűzriadó Tervet.
- Elvégzi az intézeten belül az egyes helyiségek, szabad terek, stb. kockázati osztályba sorolását,
- részt vesz a tűzvédelmi hatóság által tartott ellenőrzéseken, szemléken. A feltárt szabálytalanságok megszüntetésére, a létesítmény vezetője által meghatározottak szerint intézkedik. Ellenőrzi a feladatok határidőre történő végrehajtását. Tapasztalatairól a létesítmény vezetőjét tájékoztatja, a létesítmény tűzvédelmi munkáját érintő esetekben intézkedést kezdeményez.

- elsajátítja és folyamatosan bővíti a feladata ellátásához szükséges tűzvédelmi szakismereteket
- Gondoskodik arról, hogy a létesítmény valamennyi dolgozója munkába álláskor, továbbá szükség szerint, de legalább évente egyszer a munkakörének megfelelő tűzvédelmi oktatásban részesüljön, szakvizsgára való felkészítését, gondoskodik azok lebonyolításáról.
- Gondoskodik az évenkénti oktatás megtörténtéről, a dolgozók aláírásával ellátott nyilvántartás irattárazásáról (Tűzvédelmi Oktatási Napló)
- Részt vesz minden olyan értekezleten, tárgyaláson, ahol a létesítmény tűzvédelmi helyzetét tárgyalják.
- Engedélyezi az intézet területén a tűzveszélyes tevékenységet, szükség esetén gondoskodik a felügyeleti szolgálat biztosításáról, eseti előírások megtételéről és megtartásuk ellenőrzéséről.
- Elősegíti a beruházások, rekonstrukciók, fejlesztések előkészítése és megvalósulása során a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényre juttatását.
- Gondoskodik az intézet területén lévő tűzvédelmi berendezések és eszközök meglétéről, üzemképességének fenntartásáról, karbantartásuk és felülvizsgálatuk elvégzéséről. Megakadályozza, hogy azokat más célra felhasználják, illetve helyükről eltávolítsák, eltorlaszolják,
- Az intézet területén keletkezett tüzesetet azonnal jelenti az illetékes önkormányzat tűzoltóságának, az intézeti igazgató főorvosnak, a gazdasági igazgatónak.
- Gondoskodik a tűzvédelmi felvilágosító, propaganda feladatok szervezéséről és végrehajtásáról.
- Értékelést készít évenként az intézet tűzvédelmi helyzetéről.
- Az intézet létesítményeiben, szabadterületein félévenként általános tűzvédelmi ellenőrzést tart
- Az ellenőrzés megállapításait jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A létesítmények területén üzemelő földalatti tűzcsapok, fali tűzcsapok és felszereléseik karbantartását félévenként kell elvégezni.

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 10/111
	Csornai Margit Kórház	

- Az ellenőrzések dokumentálása jegyzőkönyvben történik, mely jegyzőkönyv egy példányát a tűzvédelmi előadó köteles megőrizni.
- Gondoskodik arról, hogy a munkát befejező dolgozó elvégezze az alábbiakat:
- a munka befejezésekor ellenőrizze a takarítási munkák maradéktalan végrehajtását, az áramtalanítás megtörténtét, a helyiségek nyílászáróinak szerkezetének lezárását, stb..
- megszervezi a tűzjelzést, tűzoltásban való közreműködést
- Gondoskodik arról, hogy a felügyeleti szervek és a tűzvédelmi hatóság által megkövetelt hatósági, illetve szabványossági, stb. vizsgák illetve vizsgálatok időben megtörténjenek. – Gondoskodik a tűzvédelmi tárgyú iratanyagok együtt tartásáról, vezetéséről:
 - tűzvédelmi szabályzat,
 - tűzriadó terv,
 - kockázati osztályba sorolás,
 - a munkavállalók tűzvédelmi oktatásának nyilvántartásai, szakvizsga nyilvántartásai, szakvizsga nyilvántartás
 - az intézet területén végzett félévenkénti átfogó tűzvédelmi ellenőrzések iratanyagai, a tapasztalt hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések,
 - a tűzoltóság által végzett ellenőrzések jegyzőkönyvei, felhívások, azok megszüntetésére tett intézkedések dokumentációi,
 - időszakos tűzvédelmi szempontú felülvizsgálati szakanyagok, és az azokban rögzített hiányosságok megszüntetését igazoló nyilatkozatok másolatai,
 - az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzésére kiadott írásos feltételek másodpéldányai,
 - a készenlétben tartott tűzoltó készülékekről felfektetett nyilvántartás,
 - a tűzoltó vízforrásokról felfektetett nyilvántartás.

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 11/111
	Csornai Margit Kórház	

2.1.5. A Műszaki csoportvezető feladata

- Gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó közalkalmazottak a vonatkozó tűzvédelmi rendelkezéseket és a Tűzvédelmi szabályzat előírásait ismerjék és betartsák.
- Részt vesz az irányítása alá tartozó létesítmények tűzvédelmi ellenőrzésén, szemléljén, az ott feltárt hiányosságok, hibák megszüntetésére a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezek végrehajtását ellenőrzi.
- Ellenőrzi, hogy az irányítása alá tartozó közalkalmazottak részére a rendszeresen ismétlődő, valamint az új belépő közalkalmazottak részére a munkába állás előtti tűzvédelmi oktatást megtartsák.
- Figyelemmel kíséri az irányítása alá tartozó területen, hogy a tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörökben foglalkoztatottak érvényes bizonyítvánnyal rendelkezzenek.
- Javaslattal él az irányítása alá tartozó területen a tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottaknál, ha munkájukat nem a tűzvédelmi előírások figyelembevételével végzik a szakvizsga bizonyítvány visszavonására.
- Szervezi az intézet műszaki ellátásánál a munkafolyamatokat a tűzvédelmi előírások figyelembevételével.
- Bejelenti a tűzvédelmi helyzetre kiható változásokat a tűzvédelmi főelőadónál.
- Elvégezteti a villamos berendezések szabályszerű állapotának tűzvédelmi felülvizsgálatát, a villámhárítók felülvizsgálatát.
- Hegesztő berendezések felülvizsgálatáról gondoskodik.
- ellenőrzi a tűzvédelmi használati szabályok érvényesülését – különös tekintettel a gépkönyvekben, használati utasításban rögzített előírásokra – intézkednek az esetleges hiányosságok megszüntetésére.
- Gondoskodik a gépkönyv kezelési és karbantartási utasításában rögzített ellenőrzési feladatainak határidőre való elvégzéséről.
- Valamely biztonságtechnikai berendezés meghibásodása esetén gondoskodnak arról, hogy a berendezés a hiba szakvállalat által történő kijavításáig ne üzemeljen.

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 12/111
	Csornai Margit Kórház	

- A napi munkavégzés során megköveteli a beosztottaktól a tűzvédelmi előírások, a gépek, berendezések kezelési, használati utasításaiban rögzítettek betartását.
- – Gondoskodik az általános munkahelyi rend megtartásáról, ellenőrzi a napi tevékenység befejezése előtti tűzvédelmi feladatok végrehajtását.

2.1.6. A gazdasági osztályvezető feladata

- Biztosítja, hogy a létesítmény, raktárépületek, a tűzvédelmi követelményeknek megfeleljenek.
- A tűzvédelmi felszerelések cseréjéhez, szükségessé váló új felszerelések beszerzéséről gondoskodik.
- Meghatározza a szakterületén tárolt nyersanyag, alkatrész, tűzveszélyes folyadék, gázipalack stb. tárolási módját, mennyiségét és helyét a tűzvédelmi szabványoknak, rendeleteknek és előírásoknak megfelelően.
- Bejelenti a tűzvédelmi főelőadónak a tűzvédelmi helyzetre kiható változásokat.

2.1.7. Az osztályvezetők feladata

- Naponta ellenőrzik a területükön a tűzvédelmi használati szabályok érvényesülését, intézkednek az esetleges hiányosságok megszüntetésére.
- Gondoskodik arról, hogy az irányítása alá tartozó beosztottak a rájuk vonatkozó tűzvédelmi rendelkezéseket, és a Tűzvédelmi Szabályzat előírásait ismerjék és betartsák.
- Gondoskodik az előírt tűzvédelmi oktatások, tájékoztatások megszervezéséről és megtartásáról.
- Ellenőrzi, hogy az irányítása alá tartozó területen a tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak érvényes bizonyítvánnyal rendelkezzenek.

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 13/111
	Csornai Margit Kórház	

- Intézkedik az irányítása alá tartozó területen feltárt tűzvédelmi hiányosságok, hibák megszüntetése érdekében.
- Részt vesz az irányítása alá tartozó létesítmények tűzvédelmi ellenőrzésein.
- Tűz esetén a Tűzriadó Terv előírásai szerint jár el.
- Elvégeztetik, ellenőrzik a munkaidő befejezésekor végrehajtandó feladatokat.
- A napi munkavégzés során megkövetelik a beosztottaktól a tűzvédelmi előírások, a gépek, berendezések kezelési, használati utasításaiban rögzítettek betartását.
- Gondoskodnak az általános munkahelyi rend megtartásáról, ellenőrzik a napi tevékenység befejezése előtti tűzvédelmi feladatok végrehajtását.
- Gondoskodnak arról, hogy a tűzveszélyes folyadékok tárolását, kezelését, kiadását az azzal megbízott személy végezze, s hogy az I-II tűzveszélyességi fokozatú folyadékot csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező dolgozó használhat.

2.1.8. Az ügyeletvezető orvos feladatai tűz esetén

- meggyőződik róla, hogy a tűzjelzés a porta, illetve a tűzoltóság felé megtörtént-e
- kijelöli a szolgálatban levő nővéreknek a mentendő betegek sorrendjét
- meggyőződik róla, hogy minden helyiségből megtörtént-e a betegek mentése
- megszervezi az emberek és anyagi javak mentését,
- a rendelkezésre álló eszközökkel megkezdi a tűz oltását (ajtók ablakok bezárásával csökkenti a tűz terjedését)
- tűz és robbanásveszélyes anyagokat eltávolítatja a tűz közeléből
- tűzoltóság kiérkezésekor az oltásvezetőt tájékoztatja az addigi intézkedésekről
- a tűzoltás vezető utasításának megfelelően részt vesz az oltásban

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 14/111
	Csornai Margit Kórház	

2.1.9. Ápolószemélyzet, egyéb dolgozók (beteghordók, műtősségek) feladatai

- azonnal értesíti az illetékes vezetőt, illetve a portaszolgálatot a tűzről, akadályoztatása esetén közvetlenül hívja a tűzoltóságot a "105" telefonszámon
- a vezető irányításával eltávolítja a tűz közeléből a tűz és robbanásveszélyes anyagokat
- a vezető irányításával fegyelmezetten és pánikmentesen megkezdi a betegek mentését a legközelebbi kijáraton (vészkijáraton) keresztül
- megkezdi a tűz oltását

2.1.10. A munkavállalók feladatai

- Köteles valamennyi dolgozó megismerni, elsajátítani, betartani és végrehajtani az intézetre vonatkozó tűzvédelmi szabályzatban a munkavégzésre, helyiségre vonatkozó előírásokat
- köteles a munkájával kapcsolatos technológiai és tűzvédelmi utasításokat megismerni és betartani,
- Munkahelyéhez tartozó létesítményeket, gépeket, berendezéseket a megelőző tűzvédelmi rendelkezések érvényesítésével csak a használati engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően használhatja.
- Kötelessége a munkahelyre vonatkozó tilalmi rendelkezések (pl. dohányzási, hegesztési vagy más nyílt láng használatának tilalma) megtartása.
- Az általános munkahelyi rendtartással kapcsolatos feladatokat köteles elvégezni munka közben. A munka befejezése után a munkahely elhagyása előtt köteles meggyőződni arról, hogy ott tüzet kiváltó ok nem áll fenn, ellenkező esetben az ok megszüntetéséről gondoskodni kell,
- Kötelező részt vennie a tűzvédelmi oktatásokon, amennyiben ennek valamilyen okból nem tud eleget tenni, pótlólagos oktatáson köteles részt venni. szakvizsga előkészítő tanfolyamokon és a vizsgákon történő részvételt aláírásukkal igazolni kell.

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 15/111
	Csornai Margit Kórház	

- Az a dolgozó, aki a tűzvédelmi kötelezettségeinek nem tesz eleget, a tűzvédelmi szabályokat nem tartja meg, fegyelmi vétséget követ el
- A megelőző tűzvédelmi feladatokat valamennyi dolgozó köteles végrehajtani, illetve érvényre juttatni.
- A dolgozók kötelesek jelenteni az illetékes vezetőnek minden olyan szabálytalanságokat, mely tüzet okozhat.
- Az esetleges tűzvédelmi hiányosságok észlelésekor, ennek megszüntetésére külön felhívás nélkül köteles intézkedni, a munkakörében meghatározottak szerint.
- Tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörben, csak érvényes szakvizsgával rendelkező személy dolgozhat, egyéb személy ilyen tevékenységet nem folytathat.
- Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzését megelőzően kérje az írásbeli feltételek meghatározását.
- A tűzjelzéssel, tűzoltás előkészítésével, az oltással, a kiürítéssel, mentéssel kapcsolatos feladatok végrehajtása, a tűzoltó készülékek használatának, kezelésének szabályait betartani
- Köteles a Tűzriadó Tervben leírtak szerint eljárni tűzeset esetén.
- Köteles részt venni a tűzriadó tervben meghatározott feladatok begyakorlásán.
- Ismernie kell a tűzjelzés lehetőségeit és módjait.
- Tűzeset vagy annak közvetlen veszélye, rendkívüli esemény észlelésekor köteles az alábbiak szerint eljárni.

Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles késedelem nélkül intézkedni, és a tüzet jelezni. (Tűzriadó Terv)

3. Tűzvédelmi oktatás

A tűz elleni védekezésről, a tűzoltóságról és a műszaki mentésről szóló 1996. évi XXXI. törvény 22. § (3.) bekezdésében foglaltak alapján a létesítmény dolgozóinak, munkavállalóinak oktatását az alábbiak szerint szabályozom:

A létesítmény dolgozóit tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni:

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 16/111
	Csornai Margit Kórház	

- felvételnél, illetve munkába állításkor (első oktatás) - minden esetben a tűzvédelmi főelőadó végzi, dokumentálja
- évenként legalább egy alkalommal (ismétlődő) - tűzvédelmi főelőadó végzi, dokumentálja
- oktatáson való hiányzást követően (pótktatás) – tűzvédelmi főelőadó végzi, dokumentálja
- tűzesetet követően a rendkívüli oktatást - tűzvédelmi főelőadó végzi, dokumentálja

Az oktatást jelen Tűzvédelmi Szabályzat általános és eseti szabályaiból, illetve a tűzjelzéssel, tűzoltással kapcsolatos ismeretekből kell megtartani.

A tűzvédelmi oktatásnak az alábbi témaköröket kell tartalmaznia:

- 1996. évi XXXI. törvény, vonatkozó fejezetei
- munkahellyel, munkakörökkel kapcsolatos általános és eseti tűzvédelmi szabályok, előírások
- alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzése (hegesztés, egyéb nyílt lánggal, szikraképződéssel járó tevékenység)
- tűzjelzés helyi sajátosságai
- tűz esetén követendő magatartás, feladatok, tűzjelzés, tűzoltás, műszaki teendők, mentés stb.
- tűzoltó készülékek, eszközök kezelése, használata
- tűzvédelmi szabálysértés, bírság.
- Oktatást, minden esetben dokumentálni kell! Az oktatásról felvett NAPLÓT meg kell őrizni, és azt hatósági ellenőrzésen az ellenőrzőnek – ha kéri – át kell adni.
- Az oktatásról felvett dokumentumnak (Oktatási Napló) tartalmaznia kell:
 - az oktatás időpontját, helyét, jellegét (első, ismétlődő, pótképzés)
 - az oktatás konkrét témaköreit
 - az oktatott dolgozók nevét, az aláírásokat
 - az oktató nevét, aláírását

Azt a dolgozót, aki az éves ismétlődő tűzvédelmi oktatáson, valamilyen oknál fogva (pl. betegség, szabadság stb.) nem tudott részt venni, a munka újbóli felvételével egyidejűleg ún. pótképzésben kell részesíteni! Ezen oktatásokat minden esetben a tűzvédelmi főelőadó köteles elvégezni, dokumentálni.

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 17/111
	Csornai Margit Kórház	

Külső, idegen vállalat dolgozóit, amennyiben a Kft területén végeznek kampányszerű tevékenységet, úgy őket szintén rövid – a munkával kapcsolatos – tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Ezen oktatásokat minden esetben, a tűzvédelmi főelőadás előzetes kiértékelését követően a tűzvédelmi köteles megtartani, dokumentálni.

A létesítmény területén bekövetkezett tüzesetet követően a létesítmény dolgozóit rendkívüli tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Ezt minden esetben a tűzvédelmi főelőadó tartja meg, és dokumentálja.

4. A létesítmény konkrét munkahelyeire, szabadtereire, veszélyességi övezetei-re vonatkozó általános érvényű és eseti, helyi sajátosságokra kidolgozott tűz megelőzési használati szabályok, előírások

4.1. Kockázati osztályba sorolás

A Csornai Margit Kórházat az 54/2015.(XII. 5.) BM rendelet 1.sz. melléklet 2. táblázat 4. sor C oszlopa értelmében **Közepes kockázati osztályba sorolom.** (fekvőbeteg ellátás, menekülésben korlátozott személyek)

4.2. Tűzveszélyességi osztályok

A tűzvédelmi követelményeket az **anyagok tűzveszélyességi osztálya sorolása**, a kockázati egység kockázati osztálya, az épület, az önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati osztálya **alapján kell megállapítani.**

4.3. Az anyagok tűzveszélyességi osztálya

ROBBANÁSVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZIK

- a) kémiai biztonságról szóló törvény szerint robbanó, fokozottan tűzveszélyes, tűzveszélyes, kismértékben tűzveszélyes anyag és keverék,

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 18/111
	Csornai Margit Kórház	

- b) a folyadék, olvadék, melynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van, vagy nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, vagy üzemi hőmérséklete nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke,
- c) az éghető gáz, gőz, köd,
- d) az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez és
- e) az e rendelet hatálybalépése előtt „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.

TŰZVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZIK

- a) a szilárd éghető anyag, ha nem tartozik robbanásveszélyes osztályba,
- b) a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok, petróleum,
- c) a folyadék, olvadék, melynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb,
- d) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével,
- e) a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál magasabb gyulladási hőmérsékletű B-F tűzvédelmi osztályú építőanyag,
- f) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb és
- g) az e rendelet hatálybalépése előtt „C” vagy „D” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.

NEM TŰZVESZÉLYES OSZTÁLYBA TARTOZIK

- a) a nem éghető anyag,
- b) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és
- c) az e rendelet hatálybalépése előtt „E” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.

5. Használatra vonatkozó általános érvényű tűzvédelmi szabályok

- Az építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű épületet csak használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
- A termelést, a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, valamint egyéb tevékenységet (továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfe-

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 19/111
	Csornai Margit Kórház	

elő szabadtéren, helyiségben, tűszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.

- A helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.
- A helyiségből, a szabadteréből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
- I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
- Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszernél és tárolóedénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csepegését, elfolyását, vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
- A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
- A helyiség - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz-, vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.
- A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.
- Ha robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet.

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 20/111
	Csornai Margit Kórház	

- A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelezni.
- A tűzoltó vízforrások, falitűzcsapok akadálytalan megközelíthetőségét biztosítani kell.
- A mentésre szolgáló nyílászárók helyét - a lakóépületek kivételével - a homlokzaton és az épületen belül a mentésre szolgáló nyílászárót tartalmazó helyiség, helyiségcsoport bejáratánál jól látható és maradandó módon kell jelölni.
- A munkahelyek, közösségi épületek üzemelés alatt álló, személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad.

6. Tűzveszélyes tevékenység

- Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol tüzet, vagy robbanást okozhat.
- Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen végezhető.
- Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet - a (5) bekezdésben foglaltak kivételével - az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.
- A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosságkor a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.
- Ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.

- A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.
- Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell:
 - a tevékenység időpontját, helyét, leírását,
 - a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát,
 - valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
- Jogszámban meghatározott szakvizsgáláshoz kötött tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
- tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani.
- A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző, valamint az (5) bekezdésében foglaltak szerint tevékenységet végző magánszemély, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
- A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző személyek a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból kötelesek átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.
- A munka végzésére közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adni tevékenység helye szerinti létesítmény

	Tűzvédelmi Szabályzat Csornai Margit Kórház	Oldalszám: 22/111
---	---	---

vezetőjének, vagy megbízottjának. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

- A létesítmény területén végzendő hegesztéssel, nyílt lánggal, szikraképződéssel járó alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységhez szükséges írásos engedély kiadására jogosultak, kötelezettek:
- Az igazgató főorvos és/vagy megbízásából – távolléte esetén – a megbízott helyi vezető helyettes, továbbá indokolt esetekben
- Tűzvédelmi tanácsadói jelleggel, az engedély kiállításában – előzetes kiértékelését követően – segítséget nyújthat a tűzvédelmi főelőadó is.
- Legjellemzőbb azonban, hogy a létesítmény területén alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen megbízott külső cég szakemberei végzik. Ilyenkor a tevékenységhez szükséges ÍRÁSOS ENGEDÉLYT a munkát végző külső cég vezetője, vagy az általa megbízott személy adja ki, és azt a munkát végző csoportvezető hozza a helyszínre magával! Ezt az engedélyt azonban a Kft. a helyi sajátosságokat, veszélyforrásokat jobban ismerő igazgató főorvos és/vagy a megbízott helyettes vezető, tűzvédelmi főelőadó köteles felülvizsgálni, és azt még a szükséges helyi tűzvédelmi előírásokkal – írásban – kiegészíteni!
- Amennyiben a munkát végző külső cég, vállalkozás nem rendelkezik kiállított ÍRÁSOS ENGEDÉLY formanyomtatvánnyal, úgy azt, a munka megkezdése az igazgató főorvos és/vagy a megbízott helyettes vezető, tűzvédelmi főelőadó – rövid szóbeli oktatást követően – köteles kiadni!
- Az írásos engedély formanyomtatvány, melyet minden esetben két példányban kell kiállítani. Eredeti példányát a munkát végző csoportvezető, vagy közvetlenül a munkát végző személy kapja, a második példány az engedélyezőé marad! (tűzveszélyes tevékenységhez szükséges formanyomtatvány-minta a mellékletek között található.)

HEGESZTÉSEL, NYÍLT LÁNGGAL, és SZIKRAKÉPZŐDÉSEL JÁRÓ ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉNEK TELJES IDŐTARTAMÁRA – MINDEN ESETBEN – AZ ÉRINTETT TERÜLETET ÜZEMEN KÍVÜL KELL HELYEZNI!

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 23/111
	Csornai Margit Kórház	

7. Dohányzás

- Égő dohányterméket, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.
- Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel kell jelölni.
- Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadtérbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.

NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMEBEN HOZOTT TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN:

A létesítmény vezetője - a tűzvédelmi előírásokon túl - köteles figyelembe venni az 1999. évi XLII. törvény előírásait, mely a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szól, és amelynek kivonata az alábbi:

Az Országgyűlés 2011. 04. 26-án elfogadta a nemdohányzók védelméről szóló, többszörösen módosított 1999. évi XLII. törvényt.

Fenti tűzvédelmi előírásokon túl, az egészségvédelmi tilalom vonatkozik valamennyi zárt légtérű közforgalmú helyiségre, azaz valamennyi munkahelyre, egészségügyi szolgáltatóra, vendéglátóipari egységre – kivéve játékkaszinókat - beleértve a közintézményeket, szórakozóhelyeket, kocsákat, bárakat, tömegközlekedési eszközöket, buszmegállókat, a gyalogosok által használt aluljárókat, játszótereket és azok 5 méteres körzetét is.

	Tűzvédelmi Szabályzat Csornai Margit Kórház	Oldalszám: 24/111
---	---	--

Tilos dohányozni – dohányzóhelyet sem lehet kijelölni:

1. Egészségügyi szolgáltatónál (pl. kórház, rendelő) és ahol egészségügyi illetve egészségügyi jellegű szolgáltatást nyújtanak függetlenül az intézmény rendeltetésétől) beleértve az intézményhez tartozó udvart, parkot is, és minden létesítményt, ami az intézmény kerítésén belül van.
2. **munkahelyen,**
3. közterületnek minősülő egyéb létesítményekben azok 5 m-es körzetén belül

Dohányzóhely a közforgalmú intézmény bejáratától számított 5 méteres távolságon belül sem jelölhető ki, csak úgy hogy a dohányzóhely az egészségügyi vagy egyéb szolgáltatást igénybevevők szokásos vagy szükségszerű útvonalától megfelelően elkülönüljön.

Ahol dohányzóhely kijelölhető ott sem lehetséges azt kialakítani:

1. **Zárt térben**
2. A nemdohányzó dolgozók szokásos útvonalain, a használt bejáratoknál és azok 5,0 méteres körzetén belül.

Egészségvédelmi bírság

Egészségvédelmi bírság csak azon természetes személlyel szemben szabható ki, aki a cselekmény elkövetésekor 14. életévét betöltötte és saját jövedelemmel rendelkezik, melynek összege: 20.000-50 000. Az Nvt. betartásáért felelőssel szemben 100.000-250.000.- Ft Legalább 1.000.000.-, legfeljebb 2.500.000.- Ft az intézmény, szervezet, üzemeltető vagy gazdasági társaság tekintetében. Egészségvédelmi bírság egyik fajtája a helyszínen kiszabott egészségvédelmi bírság: max. 30.000 forint (ha 30 napon belül befizeti, ellenkező esetben akár 50.000.- Ft is lehet).

Megjelölés, feliratok

- A dohányzási korlátozással érintett, valamint a DOHÁNYZÁSRA KIJELELT HELYEKET, valamint közterületeket felirat, és/vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával - **tűzvédelmi szempontból való tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal** - szembeutó módon meg kell jelölni.

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 25/111
	Csornai Margit Kórház	

8. Tárolás szabályai

1. Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes, vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.
2. Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előterében mindennemű tárolás tilos.
3. A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot - ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba - a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.
4. Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét naponta vagy - ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik - folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.
5. A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

9. A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok tárolási előírásai

1. A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot kiszerelni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában szabadtéren, vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás és a hatékony szellőzést biztosították.
2. A robbanásveszélyes osztályú anyagot, valamint az I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni.
3. A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, valamint az I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék egyedi és gyűjtőcsomagolásán - ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - az

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 26/111
	Csornai Margit Kórház	

anyag robbanásra, vagy heves égésre való hajlamát szövegesen, vagy piktogrammal kell jelezni. A jelölést a gyártó, vagy a csomagoló, a kisserelő vagy a forgalomba hozó, valamint - a felhasználáshoz külföldről közvetlenül érkező anyag, I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék esetében - a felhasználó szervezet köteles elvégezni.

4. Robbanásveszélyes osztályú anyag nem tárolható tetőtérben, pinceszinti helyiségben, továbbá 300,0 liter, vagy 300,0 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben.

10. Általános szabályok

- Az építményt, építményrészt (helyiséget), a vegyes rendeltetésű épületet csak a használatbavételi (üzemeltetési, működési, telephely) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.
- Az épületben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a vonatkozó nemzeti szabványban megengedett tűzterhelési értéket.
- A helyiségből, szabadterről, a gépről, a berendezésről, az eszközről, készülékről a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalábbis műszakonként, illetőleg a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
- Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
- Az éghető folyadékot, éghető és égést tápláló gázt szállító csőrendszerénél és tároló edénynél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az éghető folyadék csepegését, elfolyását, illetve a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, illetőleg kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
- A gázüzemű berendezések gázvezetéseket az MSZ 2980 szerinti színjelöléssel kell ellátni.

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 27/111
	Csornai Margit Kórház	

- A robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot alkalmasszerűen csak szabadban vagy szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.
- Olajos, zsíros munkaruha, védőruha csak fémszekrényben helyezhető el.
- A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
- A napi tevékenység (műszak) befejezése után – elsősorban a munkaterület felelős vezetőinek vagy az egyes területeket utolsóként elhagyó munkavállalóknak – ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

A Tűzvédelmi Szabályzat általános megelőző tűzvédelmi előírásai azokat a használati szabályokat és magatartási követelményeket tartalmazza, amelyeket a létesítmények, építmények, helyiségek, szabadterek, gépek, berendezések és anyagok használatánál, továbbá a munkafolyamatok végzésénél mindig és mindenkor meg kell tartani, illetve tartatni.

Adott szervezeti egység területén, ha tűzvédelmi rendelkezéseket érintő változtatás (építészeti átalakítás, raktározás változtatása, tűzveszélyes technológia bevezetése) végrehajtása szükséges, a tűzvédelmi főelőadót erről előzetesen tájékoztatni kell.

Belső közlekedési utakat (kijáratokat, folyosók, lépcsőházak) mindenkor teljes szélességben szabadon kell tartani, hogy tűz esetén az ott tartózkodó személyek akadálytalanul a szabadba jussanak. A lépcsőházban, a folyosókon gyúlékony, tűz és robbanásveszélyes anyagokat elhelyezni nem szabad.

Vészkijáratok, összekötő folyosók, erkélyre nyíló ajtók kulcsai, az ajtóknál elhelyezett kulcstartó dobozba, a nővérpultnál vagy a portán kell elhelyezni azonosítási számmal ellátva.

A padlást zárva kell tartani, a kulcsot azonosítási számmal ellátva a titkárságon illetve a portán kell tartani.

A napi munka befejezésekor a nem folyamatosan üzemelő helyiségeket tűzvédelmi szempontból ellenőrizni kell, és az ellenőrzés során meg kell szüntetni minden olyan szabálytalanságot, amely később tűz okozója lehet. Az ellenőrzés a helyiségben munkát végző dolgozó feladata.

A telefonkészülékek mellett el kell helyezni a tűzjelzésre alkalmas telefonszámokat

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 28/111
	Csornai Margit Kórház	

A tűzjelzési lehetőséget minden időben biztosítani kell.

A helyiségek - szükség szerint az építmény, létesítmény - bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó piktogramot, táblát kell elhelyezni.

A közműnyitó- és zárószerkezetet, a füstelvezető kezelőszerkezetet, valamint a beépített tűzvédelmi berendezés kézi kezelő szerkezetét és a közvetlen tűzjelző távbeszélő készüléket jól láthatóan meg kell jelölni.

A munkahelyeken az üzemeltetés alatt az olyan helyiség ajtóit, amelyben emberek tartózkodnak, nem szabad lezárni, kivéve, ha azt külön jogszabály megengedi, ez esetben a kulcsok tárolásának hozzáférhetőségéről gondoskodni kell.

11. Végrehajtandó feladatok

- Ellenőrizni kell, hogy a villamos eszközök, berendezések kikapcsolt, a hálózatról leválasztott állapotban vannak-e, illetve az áramtalanítást végrehajtani.
- Garázsírozott járművek áramtalanítása megtörtént-e, indítókulcsai a kijelölt helyeken elhelyezést nyertek-e.
- A tárolás szabályai betartottak-e, különös tekintettel a raktárhelyiségekre, tároló helyekre, a tevékenység során keletkezett hulladékok eltávolítása megtörtént-e.
- Egy esetleges tiltott helyen történő dohányzásból visszamaradó égő dohány nemű tűzveszélyt nem jelent-e.
- A gázüzemű berendezések elzárt állapotban vannak-e.
- A lezárt helyiségek kulcsai a kijelölt helyeken elhelyezést nyertek-e, az egyes telephelyeken a tűzjelzésre használható telefonok helyiségébe a munkaidőn túli bejutási lehetőség biztosított-e.
- A gázpalacktároló és a túlnyomásos menekülési lépcsőház ajtaját önműködő csukó szerkezettel kell ellátni, és azt csukva kell tartani.

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 29/111
	Csornai Margit Kórház	

- A munkahelyeken az üzemeltetés alatt az olyan helyiség ajtóit, amelyben emberek tartózkodnak, nem szabad lezárni.

12. Tűzveszélyesség tevékenység

Tűzveszélyes tevékenységnek minősül minden olyan tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel és/vagy nyílt lánggal, izzással, szikrázással jár. Ide tartozónak tekintendő még az I-II. tűzveszélyességi fokozatú éghető folyadékok alkalmoszerű használata és a növényi hulladék vagy egyéb éghető anyagok szabadtéri elégetései is.

Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.

Amennyiben az intézet bármely területén kell végezni tűzveszélyes tevékenységet – és ide értendő a járműveken és gépeken végzendő hegesztés is –, azt alkalmoszerűnek kell tekinteni.

Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítására a szabályzat I. fejezetében meghatározott személyek jogosultak, illetve kötelezettek (2 pld. egyik a munkavégzőnek kiadva)

A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tűzvédelmi főelőadóval egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.

Az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

Jogszámban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig a munkát elrendelő – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 30/111
	Csornai Margit Kórház	

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.

A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad. Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

13. A létesítmény területére beérkező tartályos/tartányos (ADR) gépjármű szállító tartályból végzett lefejtés technológiai folyamata a következő:

- az áttárolási jegy ellenőrzése,
- a tartályos gépjármű földelésének végrehajtása (egyenpotenciál szintre hozása)
- a lefejtőhely biztonságának megteremtése (a tartályos gépjármű menekülési útvonalának, a lefejtőhely lehatárolásának, s a lehatárolt területen szükséges tűzvédelmi felszerelések elhelyezésének biztosításával),
- a tartályos gépjármű gyorstolattyú láncának kifektetése
- készletellenőrzés
- a tartályos gépjármű lefejtő tömlőjének csepegés- és szivárgásmentes csatlakoztatása a feltöltendő tartály lefejtő szűrőcsomkjához
- a zárószerkezet nyitása (a lefejtő vezeték tolózárának, majd ezt követően a gyorstolattyú megnyitásának végrehajtása úgy, hogy az elzáró karja a kioldócsaphoz legyen kitémasztva)

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 31/111
	Csornai Margit Kórház	

- feltöltés (a tartályos gépjármű szállítótartályában lévő anyag lefejtésének művelete).
- A dolgozó köteles megtagadni a hibás göngyölegben kisserelt, csepegő, szivárgó áruféleség átvételét, tekintettel arra, hogy a csepegés, szivárgás tűz- és robbanásveszélyt idézhet elő.

14. Gázpalackok tárolása, felhasználása, kezelése

Gázpalackok nem tárolhatók olyan helyiségben, ahol nyílt lángú tüzelőberendezést üzemeltetnek. Az oxigén, valamint Propán-bután gázpalackot csak szabványos gázpalackban szabad tárolni, szállítani, illetve felhasználni.

Sérültnek kell tekinteni – és azt követően használni tilos – a gázpalackot, ha:

- 1 m magasról kemény talajra esett,
- égés nyomai látszanak rajta,
- 1 mm mély sérülés van rajta,
- saját tömege 3 %-kal kisebb, mint a megadott,
- a szállító járművet baleset érte.

Tilos gázpalackot tárolni: folyosón, lépcsőházban, személyforgalmú helyen, talajszint alatti helyiségben, pincelejárásban, aknában, rezgést keltő gép mellett, falon kívül szerelt elektromos vezetékek és berendezések 1 m-es környezetében.

Veszélyes áruk szállításával összefüggő átmeneti (ideiglenes) tárolás esetén a nemzeti szabványban előírtakat kell alkalmazni.

Gázpalackok állandó tárolása kizárólag a Kórház területén kijelölt gázpalacktárolóban engedélyezett.

A gázpalackokat csak elzárt állapotban és felcsavart szelepvédő sapkával szabad tárolni.

A gázpalacktárolóban éghető anyagot tárolni tilos!

Különböző gázt tartalmazó és üres palackokat egymástól elkülönítve, anyagnemenként csoportosítva, eldőlés ellen megfelelően rögzítve, talpon állítva szabad tárolni.

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 32/111
	Csornai Margit Kórház	

Az elkülönített gázcsoportok fölé olyan táblát kell elhelyezni, amelyen a tárolt gáz neve fel van tüntetve.

A gázpalackot sugárzó hő, ütés, hirtelen felmelegedés, rázkódás ellen megfelelően védve szabad tárolni. Palackot a fűtőtesttől legalább 1 méter távolságra kell elhelyezni.

Lefagyott gázpalackokat maximum 40 C°-os meleg vízzel vagy levegővel szabad felmelegíteni.

A gázpalacktárolóban és annak 6 méteres körzetében láng használata és a dohányzás tilos. E tilalmat, valamint a "TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY" jelző táblát jól látható helyen kell elhelyezni.

A gázpalacktároló megfelelő szellőztetéséről gondoskodni kell.

A gázpalacktárolóba idegen személy nem mehet be.

A tárolóhelyet használaton kívül mindig zárva kell tartani.

A gázpalackok kiadását csak az e feladattal megbízott, megfelelő tűzvédelmi szakvizsgálattal rendelkező személy végezheti.

A gázpalack csak annak a személynek adható ki, akinek a gázpalack kezelésére jogosító tűzvédelmi szakvizsgálata van.

Gázpalackot kezelés, szállítás, tárolás és használat során elektromos hálózat közelében úgy kell elhelyezni, hogy a gázpalack az áramkör részévé még véletlen folytán se válhasson.

Az ott keletkező tűz oltására alkalmas 1 db 6 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket készenlétben kell tartani.

A gázpalacktároló területén a palackokon kívül más anyagot tárolni tilos!

- A gázpalackok a telephelyeken belül csak az arra a célra rendszeresítendő kézi mozgatású kocsin szállíthatók.
- A hegesztés, nyílt láng használatának 6 m-es környezetén belül éghető folyadékot, éghető anyagot elhelyezni tilos!
- A Pb palackra csak szabványos égőfej szerelhető, mely csak nyomáscsökkentő közbeiktatásával üzemeltethető. Az égőfej csatlakoztatására csak szabványos tömlő használható, mely a palackhoz és az égőfejhez szalagbilinccsel csatlakoztatható.
- A hegesztő-berendezések, gázpalackok használatára, a hegesztésre vonatkozó részletes előírásokat a szabályzat mellékletét képező előírásokat a Hegesztési Biztonsági Szabályzat részletesen tartalmazza.

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 33/111
	Csornai Margit Kórház	

- Gázpalack kezelésével, szállításával és használatával csak olyan személy foglalkozhat, aki tűzvédelmi szakvizsgával rendelkezik.
- A felhasználási helyen csak egy-egy palack éghető gázt és oxigént, illetőleg egy napi munkához szükséges gázpalackot szabad tartani. A munka befejezése után a gázpalackot a tárolóhelyre vissza kell vinni.
- A gázpalackot feldőlés ellen rögzíteni kell.
- Gázpalackot a természetes és mesterséges hőforrástól úgy kell védeni, hogy hőmérséklete a 40 C°-ot ne haladja meg.
- Oxigénpalackot, hegesztőberendezést zsíros, olajos kézzel kezelni, vagy olajos ronggyal tisztítani tilos.
- Az elzáró szerkezeten (szelepen) javítást csak a töltőállomás végezhet.
- Gázpalackot lépcsőházban, épület emeleti előtérben, átjárófolyosón, felvonókamrában, rezgést keltő gép mellett pincében, pincelejárásban, személyforgalmi helyen, falon kívüli elektromos vezeték és berendezés 1 méteres környezetében, vagy azok közelében raktározni még ideiglenesen sem szabad.
- Amennyiben betegellátáshoz oxigénpalack használata szükséges, a palack a kórteremben csak a kezelés idejéig maradhat.
- A gyógyításhoz, életmentéshez egy 24 órára feltétlenül szükséges oxigénpalackok és egyéb gázpalackok a folyosón elhelyezhetők. Készenléti oxigénpalackok és gázpalackok mennyiségét az osztályvezető főorvos határozza meg. Az oxigénpalackokat és gázpalackokat szabadba nyíló ajtó vagy ablakfelület mellett állítva kell elhelyezni, és a falhoz láncsal rögzíteni.
- Tűz- és robbanásveszélyes gáz közcsatornába nem kerülhet.
- Gázfogyasztó készülékek, berendezések csak rendeltetésszerűen, a vonatkozó kezelési utasításban foglalt előírásoknak megfelelően üzemeltethetők.

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 34/111
	Csornai Margit Kórház	

15. Padozat

A gázpalacktárolóban a padozat mindig olyan állapotban legyen, hogy az bármilyen más anyaggal, illetve tárggyal történő érintkezése során ne okozzon tüzet vagy robbanást.

16. Tűzoltási út, terület és egyéb utak

1. A létesítményközlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszelési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
2. Az építményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsolója, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáféréseinek, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
3. Az üzemi és tároló helyiségekben - a 400 m²-nél kisebb alapterületű helyiség és az állványos raktározás kivételével - a 2,4 méteres és az ennél szélesebb utak széleit jól láthatóan meg kell jelölni. Nem kell megjelölni azokat az utakat, amelyeket falsík, beépített gépsorok és berendezések határolnak.
4. A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket - *kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat* -, míg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad.
5. Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetők el.

Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.

6. Épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le.

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 35/111
	Csornai Margit Kórház	

17. Tüzelő-, fűtőberendezések

Az irodahelyiségekben, a portai vagy egyéb pihenő helyiségekben használható villamos üzemű hősugárzó olajradiátor is az alábbiak betartásával:

- éghető anyagoktól legalább 1 m távolságra kell elhelyezni;
- csak felügyelet mellett üzemeltethetők, a helyiségből történő eltávozáskor azokat a hálózatról le kell választani.
- A munkahely elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.

18. Szellőztetés

A gázpalacktároló helyiség és az akkumulátortöltéskor a hatékony szellőzés lehetőségét biztosítani kell.

(Mesterséges szellőzés esetén olyan szellőztető berendezést kell használni, hogy annak bekapcsolásakor, illetőleg üzemeltetés közben gyújtószikra ne keletkezzen, és a berendezésen keresztül külső gyújtóforrás gyújtási veszélyt ne jelentsen.)

A szennyezett levegő kivezetési helyét úgy kell kialakítani, hogy az a környezetét ne veszélyeztesse.

A helyiségek szellőztető berendezéseit (csatornát, porkamrát és ülepítőt) rendszeresen tisztítani kell.

A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni nem szabad.

19. Csatornahálózat

Robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt, vagy I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 36/111
	Csornai Margit Kórház	

reakcióba lépő robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.

Abban a létesítményben, ahol a szenny- és csapadékvíz I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot tartalmazhat, a csatornahálózatot berobbanás ellen – az üzemeltetés zavartalanságának biztosításával – vízárral szakaszokra kell bontani

20. Gépi berendezés

A pinceszinti helyiségben, ahol a 0,8-nál nagyobb relatív sűrűségű tűz- vagy robbanásveszélyes gáz vagy gőz jelenlétével lehet számolni, csak olyan gép és berendezés, eszköz helyezhető el, amely a környezetére tűz-, illetőleg robbanásveszélyt nem jelent.

21. A cseppfolyós oxigéntárolóra vonatkozó előírások

- A KV 64 típusú tartályban tárolt cseppfolyó oxigén maximális mennyisége 7000 kg. Az oxigéntartály maximális üzemi nyomása: 18 bar. A cseppfolyós oxigéntelep a kórházi ellátás orvostechnológiai részegységét képezi.
- A létesítmény kerítéssel elkerített részét állandóan zárva kell tartani, hogy a telepítési területre illetéktelen személyek ne jussanak be, vagy ott éghető anyagot tároljanak.
- A létesítmény 15 m-es körzetében éghető, gyúlékony anyagot tilos tárolni.
- Biztosítani kell a létesítmény fém részeinek illetve a tartálykocsi sztatikus feltöltődés elleni védelmét.
- Biztosítani kell a létesítmény teljes körű villámvédelmét.
- Lefejtés idejére a létesítmény körüli forgalmat le kell zárni és fokozott tűzvédelmi felügyeletet kell biztosítani.
- A kezelő személyzetnek tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkezni.
- További biztonságot fokozó intézkedések:
- Csak a Linde Gáz Zrt által kioktatott és vizsgáztatott kezelő személyzet kezelheti ill. felügyelheti a létesítményt. Kezelési, karbantartási utasításokat maradéktalanul be kell tartani.

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 37/111
	Csornai Margit Kórház	

ni ill. tartatni. Létesítmény kerítésének oldalára a kezelési, karbantartási és tűzvédelmi utasítást ki kell függeszteni.

- A cseppfolyós oxigéntároló telep kapujára az alábbi értelmű szabványos táblákat kell elhelyezni:
 - Cseppfolyós oxigéntároló,
 - Tilos a dohányzás!
 - Nyílt láng használata tilos!
 - Olaj, zsír és éghető anyag tárolása tilos!
 - Kezelő személyzet neve, tartózkodási helye, telefonszáma
 - Rendellenesség, üzemzavar esetén értesítendőők neve, telefonszáma.

22. A járművek használatára vonatkozó tűzvédelmi előírások

- Az üzemben tartó (jármű vezetője) köteles gondoskodni arról, hogy a jármű olyan állapotban üzemeljen, hogy rendeltetésszerű használata esetén tűz vagy robbanás ne keletkezessen.
- A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni nem szabad.
- A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos!
- A gépjármű helyiséget és a tároló helyet úgy kell kialakítani és használni, hogy a gépjárművek – szükség esetén – gyorsan és biztonságosan eltávolíthatóak legyenek.
- Több gépjármű tárolása esetén azokat úgy kell elhelyezni, hogy a gépjárművek ajtaja legalább az egyik oldalon teljes szélességükben nyithatóak legyenek, az egymás mögött álló gépjárművek között pedig legalább 0,8 méter távolságot kell megtartani.
- Gépjárművet középület kapualjában tárolni nem szabad.
- Gépjárművet a telephelyeken az épületek ajtóitól, ablakaitól, kiürítésre, menekítésre szolgáló lépcsőtől legalább 2 méter távolságra szabad elhelyezni.
- Gépjárműtároló helyiségben vagy tároló helyen éghető folyadékot, éghető gázt tárolni nem szabad. Üzemanyagot, éghető folyadékot lefejtetni, illetőleg a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, javítást végezni tilos.

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 38/111
	Csornai Margit Kórház	

23. Tűzjelző és oltó berendezés

23.1 Tűzjelző berendezés

A létesítmények fővonalú távbeszélő készülékei mellett - a tűzoltóság hívószámát jól láthatóan fel kell tüntetni.

A tűz észlelésére, jelzésére, oltására nemzeti szabványnak megfelelő beépített tűzjelző, tűzoltó berendezést kell létesíteni.

a beépített tűzjelző berendezést az építmény tulajdonosának állandóan üzemképes állapotban kell tartania.

A tűzjelző központ- a jelzéseit automatikusan átjelzéssel a létesítményen kívül kialakított állandó felügyeleti helyre - Önkormányzati tűzoltósághoz - továbbítja.

A tűzjelző berendezéshez tartozó jelzésadók, érzékelők helyéről nyilvántartást kell készíteni és azt a tűzjelző központnál, vagy annak kezelő-kijelző egységénél ki kell függeszteni.

A tűzjelző készüléket, beépített tűzjelző, valamint tűzoltó berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani, annak meghibásodását a hivatásos önkormányzati, illetőleg az önkéntes tűzoltóságnak be kell jelenteni.

A beépített tűzvédelmi berendezéseket jogszabályban, nemzeti szabványokban foglaltak, ezek hiányában a gyártási vagy forgalmazási engedély szerint kell ellenőrizni és karbantartani.

A berendezés üzemeltetése során biztosítani kell:

- a berendezés üzemképes állapotát
- a jelzések (tűz, hiba) folyamatos felügyeletét, fogadását
- az üzemeltetői ellenőrzés végrehajtását
- a felülvizsgálat, karbantartás végrehajtását
- az üzemképességet fenntartó vagy helyreállító javítást, tisztítást, cserét
- az üzemeltetéshez szükséges dokumentációt.

23.2 Oltóvíz hálózat kialakítása, tűzcsapok

A tűzvédelmi felszereléseket rendeltetésüktől eltérő célra használni tilos!

A tűzoltás céljára az egyes telephelyeken kiépített oltóvizet szolgáltató berendezéseket mindenkor szabvány szerinti állapotban kell tartani.

Időszakos vízszerezési lehetőség nem vehető oltóvízként figyelembe.

A vízforrásokat állami szabvány (MSZ 1042) megfelelő jelzőtáblával kell ellátni.

A vízkivételi helyeket az MSZ 15606 sz. szabványában foglaltaknak megfelelően kell felülvizsgálni és karbantartani.

A tűzcsapokat szerelvényekkel kell ellátni az MSZ 9771/7. sz. szabvány előírásainak megfelelően:

A föld alatti	Föld feletti
tűzcsap szerelvény szekrények tartalmazzanak	
1 db fa. tűzcsapkulcsot	ff. tűzcsapkulcsot
1 db állványcsövet („C”)	
2 db „C” tömlőt	„C” tömlőt
2 db egyetemes kapocspárkulcsot	egyetemes kapocspárkulcsot
1 db sugárcsövet („C”)	sugárcsövet („C”)
1 db	áttéri darab 52-ről 75-re

A létesítményben az oltóvizet is biztosítható vízvezeték-hálózat belső átmérőjét az oltóvíz-intenzitás és a kifolyási nyomásigény alapján, valamint a közmű- rendszer kialakítását figyelembe véve kell méretezni. Egyirányú táplálás esetén a vezeték legalább NA 100, körvezeték esetén pedig legalább NA 80 legyen.

A létesítményben az oltóvizet vezetékes vízellátás létesítése esetén föld feletti tűzcsapokkal kell biztosítani. A tűzcsapok, valamint szerelvényeik és tartozékaik feleljenek meg vonatkozó műszaki követelményekben foglaltaknak. A tűzcsap telepítési helyét a hivatásos önkormányzati tűzoltósággal egyeztetni kell.

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 40/111
	Csornai Margit Kórház	

Az oltóvizet folyamatosan –a létesítmény mértékadó tűzszakaszára - a mértékadó tűzszakaszt befogadó kockázati egység kockázati osztálya függvényében:

KK osztály esetén legalább másfél órán keresztül kell biztosítani.

Föld feletti tűzcsapok nyilvántartását 26.sz. melléklet tartalmazza

23.3. Fali tűzcsapok kialakítása

Vezetékes vízellátás esetén fali tűzcsapot kell létesíteni: KK esetén 500 méterenként.

Fali tűzcsapot úgy kell elhelyezni hogy az a legtovábbi hely oltását is tudják biztosítani. valamint a fali tűzcsapok lefedjék a tűzszakasz teljes teljes területét.

A fali tűzcsapok nyilvántartását a 26.sz. melléklet tartalmazza.

23.4. Tűzoltó készülék, felszerelés

A létesítményekben legalább 1-1 db, az ott keletkező tűz oltására alkalmas - a vonatkozó jogszabályokban és nemzeti szabványokban foglalt követelményeket kielégítő - tűzoltó készüléket kell elhelyezni az OTSZ 16. mellékletben foglalt 1. táblázat értelmében.

Jogszabály vagy nemzeti szabvány, illetőleg a tűzvédelmi hatóság az /1/ bekezdésben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, illetőleg eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.

A tűzoltó-technikai eszközt, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani, a rendeltetésétől eltérő célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad.

Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek.

A tűzoltó készülékek nyilvántartását a 25. számú melléklet tartalmazza.

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 41/111
	Csornai Margit Kórház	

24. A helyiségre vonatkozó tűzvédelmi előírások

Az irodákra vonatkozó előírások

- Az irodában a napi tevékenység során használt iratanyagokat a munkavégzés befejezésekor a szekrénybe, íróasztalfiókokban kell elhelyezni.
- A villamos eszközöket, ha használatukra szükség nincs, vagy a napi munka befejezésekor ki kell kapcsolni.
- Az egyedi fűtőberendezéseket felügyelet nélkül üzemeltetni tilos, ha használatukra szükség nincs, vagy a napi munka befejezésekor a hálózatról le kell választani. A fűtőberendezés és az éghető anyag között legalább 0,5 m távolságot kell tartani.
- A kávéfőzők alá nem éghető anyagú alátétet kell elhelyezni, a kávéfőzőt felügyelet nélkül hagyni tilos!

Rendelők, vizsgálóra vonatkozó előírások

- Tűzveszélyes folyadék tárolása a jelen szabályzat 9. pont szerint.
- Tűzveszélyes folyadékkal szennyezett hulladékok – az öngyulladás veszélye miatt – fedővel ellátott, nem éghető anyagból készített edényben kell gyűjteni.
- Minden tűzveszélyes folyadékot tartalmazó edényen fel kell tüntetni a folyadék elnevezését és „Tűzveszélyes” felirattal kell ellátni.
- Elektromos berendezés, villanyrezsó, fűtő-melegítő készülék elhelyezése és működtetése az Igazgatói Tűzvédelmi Utasítás III. fejezet 6.pontja szerint.
- Tűzveszélyes kézfertőtlenítő dobozát használaton kívül állandóan zárva kell tartani.
- A helyiségben gázpalack tárolása tilos, kivéve, ha a gyógyításhoz feltétlenül szükséges. A munka befejezése után a helyiséget utoljára elhagyó dolgozó köteles azt tűzvédelmi szempontból átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 42/111
	Csornai Margit Kórház	

Kórtermek megelőző tűzvédelmi előírásai

- A helyiségben tűzveszélyes folyadék, gázpalack tárolása tilos!
- Amennyiben a betegellátáshoz oxigén palack használata szükséges, úgy a kezelés idejéig a palack a kórteremben tárolható.
- Elektromos berendezések használata a jelen szabályzat III. fejezet 6. pontja szerint.

Előadó helyiség megelőző tűzvédelmi előírásai

- A helyiségben az asztalokat és székeket úgy kell elhelyezni, hogy 1,20 m széles közlekedési út biztosítva legyen.
- A helyiségben tűzveszélyes folyadékot, anyagot tárolni tilos!
- Fűtő készülék, elektromos berendezés közelébe éghető anyagot úgy kell elhelyezni, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- A helyiség elhagyásakor az áramtalanítást el kell végezni, továbbá meg kell szüntetni minden olyan körülményt, ami tüzet okozhat.

Öltözők megelőző tűzvédelmi előírásai

- A közlekedési utakat és kijáratokat eltorlaszolni tilos!
- Az öltözőhelyiségben az ott elhelyezett szekrényekben a ruhanemű és tisztálkodó eszközön, a ruhaneműn kívül mindennemű anyag tárolása tilos!
- A helyiség bejáratánál jól látható helyen nyílt láng használata és a dohányzás tilos feliratú tűzveszélyre figyelmeztető táblát kell elhelyezni.
- A helyiséget minden nap ki kell takarítani és a hulladékot el kell távolítani.
- Elektromos berendezés kezelése, használata a jelen szabályzat 25. pontja szerint.
- A helyiséget utoljára elhagyó személy köteles áramtalanítani, továbbá meg kell szüntetni minden olyan szabálytalanságot, ami tüzet okozhat.

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 43/111
	Csornai Margit Kórház	

Szennyes-tiszta ruha tároló megelőző tűzvédelmi előírásai

- A helyiségben ruhaneműkön kívül más anyag tárolása tilos!
- A helyiség szellőztetéséről gondoskodni kell!
- A munka befejeztével a helyiséget utoljára elhagyó személynek áramtalanítani kell!

Ebédlő, tálaló megelőző tűzvédelmi előírásai

- A helyiséget mindig tisztán kell tartani.
- Az asztalok között 1,20 m közlekedési utat kell biztosítani.
- Főző-melegítő készülékeket csak felügyelet mellett szabad üzemeltetni.
- A tevékenység befejeztével ellenőrizni kell a helyiségeket, és meg kell szüntetni minden olyan szabálytalanságot, amely tüzet okozhat.
- A helyiség áramtalanítását el kell végezni.

Az ebédlő területén csak a folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot, eszközt, bútort – asztalok, székek - szabad egyidejűleg használni, tárolni, hogy a hossz-, és keresztirányú közlekedési, menekülési utak a kijáratok teljes szélességben biztosítva legyenek.

Az épületében a kijáratok, vészkijáratok ajtókat, valamint a menekülési útvonalakat, azok teljes hosszán világító, utánvilágító biztonsági jelzésekkel meg kell jelölni oly módon, hogy az épület bármely pontjáról minden esetben legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jel látható legyen.

Az ebédlőben keletkező tűz esetére, a hozzá legközelebb lévő konyha, vagy irodák területén tűz jelzésére is alkalmas telefonkészülékek nyertek elhelyezést. A telefonkészülékek közelében fel kell tüntetni a segélyhívó- számokat (MENTŐK: 104, TÚZOLTÓK: 105, RENDŐRSÉG: 107; ÁLTALÁNOS: 112) valamint a tűzjelzés módját, mely az alábbi:

- tűzeset, káreset pontos helye (cím)
- mi ég, milyen anyag, a tűz terjedelme (m²),
- robbanásveszélyes anyag van-e veszélyben?

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 44/111
	Csornai Margit Kórház	

- életveszély van e?
- tüzet jelző személy neve, a jelzésre használt telefonkészülék hívószáma.

Tűzjelzést követően hozzá kell kezdeni a tűz esetére előírt, alapvetően szükséges tennivalók ellátásához a Tűzriadó Terv alapján!

2. Napi munkaidő végén, illetőleg az ebédlő alkalmi használatát követően a konyha munkavállalói a helyiség teljes területét kötelesek tüzetesen átvizsgálni, és minden olyan rendellenes okot, körülményt, azonnal megszüntetni, amely az ebédlő, illetve a konyha, valamint a diákotthon épületének elhagyása után tüzet okozhat.

Előterek, közlekedők, folyosók, lépcsőházak

1. Az előtereket, közlekedőket, folyosókat, lépcsőházakat rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
2. . A helyiségeket normál esetben közlekedésre, tűz esetén menekülésre használhatják, ezért azokat anyaggal, eszközzel leszűkíteni, eltorlaszolni még átmeneti jelleggel sem szabad! A helyiségek területén rendet, tisztaságot kell tartani.
3. A villamos berendezést és egyéb készüléket, valamint a világítást a tevékenység befejezése, vagy a helyiségek elhagyása után ki, illetve le kell kapcsolni. Nem vonatkozik az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai készülékek készenléti állapota is. Villamos berendezést használaton kívül helyezés esetén a villamos tápellátásról le kell választani.

Konyha megelőző tűzvédelmi előírásai

- A közlekedési útvonalakat mindig szabadon kell hagyni.
- Főző, melegítő készülékek közelébe éghető anyagot úgy szabad elhelyezni, hogy az az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. A készülékeket csak felügyelet mellett szabad üzemeltetni a kezelési utasításban foglaltak szerint. A záró szerelvényeket és a helyiséget mindig tisztán kell tartani.
- A helyiséget mindig tisztán kell tartani.

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 45/111
	Csornai Margit Kórház	

- A tevékenység befejeztével áramtalanítani, ellenőrizni kell a helyiséget, és meg kell szüntetni minden olyan szabálytalanságot, amely tüzet okozhat.

Élelmiszertároló megelőző tűzvédelmi előírásai

- A helyiségben az élelmiszeren kívül más anyag tárolása tilos.
- A munka befejeztével a helyiséget utoljára elhagyó személynek áramtalanítani kell.

Zöldségraktár megelőző tűzvédelmi előírásai

- A helyiséget csak a rendeltetésének megfelelően szabad használni.
- A helyiségben tűz- és robbanásveszélyes folyadékot, gázpalackot tárolni tilos!
- A helyiség rendszeres szellőztetéséről gondoskodni kell.
- A munka befejeztével a helyiséget utoljára elhagyó személynek áramtalanítani kell.

Raktárak, tároló helyiségek, gyógyszerraktár megelőző tűzvédelmi előírásai

- A helyiségekből a tevékenység során keletkező éghető hulladékot el kell távolítani a kijelölt tároló helyre.
- A helyiségek nyílászáróit csukva kell tartani!
- Az egyes helyiségekben a rendeltetésének megfelelő áruféleségek, eszközök, anyagok tárolhatók.
- A tárolt anyagok az arra a célra rendszeresített polcokon, szekrényekben stb. helyezendők el, a közlekedési útvonalakon anyagot tárolni tilos!
- A hegesztéshez rendszeresített – a felhasználás helyén elhelyezett, a folyamatos tevékenységhez szükségeseken túli – gázpalackok a gázpalacktárolásra rendszeresített raktárakban tárolandók.
- Tűzveszélyes folyadék csak az arra a célra rendszeresített raktárban tárolható.
- Tűzveszélyes folyadék csak nem éghető anyagú polcon tárolható.
- Tűzveszélyes folyadékot csak a kereskedelemben forgalomba hozott, szabványos, zárt edényzetben szabad tárolni és a munkavégzéshez kiadni.

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 46/111
	Csornai Margit Kórház	

- I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező dolgozónak lehet kiszolgálni.
- A felhasználásra kiadott éghető folyadék csomagolóanyagán mindig legyen feltüntetve szövegesen az anyag tűzveszélyességi osztálya.
- A helyiségek villamos berendezéseit szabványszerű állapotban kell tartani, ha használatukra szükség nincs, a világító berendezést le kell kapcsolni.
- A villamos berendezések, lámpatestek és az éghető anyagok közt legalább 0.5 m távolságot kell megtartani.
- Az egyes raktárakban csak az ott eredetileg kialakított, engedélyezett tüzelő-, fűtőberendezések üzemeltethetők, egyedi fűtőberendezéseket használni tilos!

Iráttár

- Az iratokat rendezetten, csak polcokon szabad tárolni.
- A közlekedési utakat szabadon kell hagyni.
- Éghető folyadékot tárolni tilos.
- A helyiségben csak az oda beosztott személy tartózkodhat.
- Csak előírásoknak megfelelő világítóberendezést szabad használni.
- Elektromos kapcsolót és a tűzoltó készüléket szabadon kell hagyni.
- Munka befejeztével áramtalanítani kell.
- A munkát végző dolgozó távozáskor köteles meggyőződni az áramtalanításról és a tűzvédelmi előírások betartásáról.

Szabadtér

- Tűzveszélyes tevékenységet csak írásos engedéllyel, a vonatkozó előírások betartásával szabad végezni.

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 47/111
	Csornai Margit Kórház	

25. Villamos berendezés

1. Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.
2. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Ezen alcím szempontjából kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.
3. A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.
4. Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijáratúti utak időleges, vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.
5. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és túláramvédelmi készülékek rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell.
6. A helyiség elektromos hálózata, szerelvényei (főkapcsoló szekrénye, az abban lévő szerelvények, egyéb kapcsolók és lámpatestek, a dugaljok, a hosszabbítók) készülékei, berendezése, azok szerelési módja és védettségi foka elégítse ki a helyiség jellegéből adódó szabványossági követelményeket. Sérült, meghibásodott – tűz-, vagy balesetveszélyt jelentő – elektromos szerelvényt, készüléket, berendezést használni nem szabad, azt szakemberrel haladéktalanul meg kell javíttatni.
7. Különösen fontos a létesítmény TŰZVÉDELMI ÁRAMTALANÍTÓ FŐKAPCSOLÓJÁNAK, és egyéb szakaszoló kapcsolóinak (pl. tartálpark stb.) jól látható módon történő megjelölése és állandó hozzáférhetősége, valamint az, hogy minden dolgozó tudja, a létesítményt tűz esetén vagy alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenység végzésekor hol kell áramtalanítani.
8. A FŐKAPCSOLÓ SZEKRÉNYT ÁLLANDÓAN SZABADON, JÓL HOZZÁFÉRHETŐ MÓDON KELL TARTANI!

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 48/111
	Csornai Margit Kórház	

26. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer

Biztonsági világítást kell létesíteni:

a KK osztályú épület menekülési útvonalán.

Kívülről vagy belülről megvilágított magasan, vagy ha nem lehetséges középmagasan elhelyezett menekülési jeleket kell létesíteni:

a KK osztályú épület menekülési útvonalán.

A menekülési jelek megvilágításának a használat időtartama alatt folyamatos üzeműnek kell lennie.

A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.

A villamos világítást nemzeti szabványok szerint kell létesíteni, használni és állapotban tartani.

A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett 1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2.5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek.

A két szintnél magasabb vagy egynél több pincszinttel rendelkező épület esetében a szintszámot jelölni kell minden lépcső vagy lépcsőház csatlakozó szintjén, kijáratí és vészkijáratí ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó mellett menekülési jellel kell megjelölni. A menekülési jelet tilos az ajtóra szerelni. A pánikrúddal ellátott ajtókon jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a kezelésükre utaló biztonsági jellel. Az épületben elhelyezett felvonók esetén a biztonsági felvonóknál az erre vonatkozó, hagyományos felvonóknál, pedig a vonatkozó műszaki követelmény szerinti a „Tűz esetén a liftet használni TILOS!” biztonsági jelet kell valamennyi szinten elhelyezni.

A közművek főelzáró szerelvényeinek helyét az építmény főbejáratánál jelezni kell.

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 49/111
	Csornai Margit Kórház	

27. Napelem

A napelem modulok közvetlen közelében, a DC oldalon villamos távműködtetésű és kézi lekapcsolási lehetőséget kell kialakítani.

A távkioldó egység kapcsolóját az építmény villamos tűzeseti főkapcsolója közvetlen közelében kell elhelyezni.

A kapcsoló felett „napelem lekapcsolás” feliratot kell elhelyezni.

Abban az esetben, ha az épület homlokzatán helyezik el a napelemet, az épületre vonatkozó homlokzati tűzterjedési határértéket kell teljesíteni.

Napelemes tetőfedés alkalmazása esetén a tetőfedésnek a héjalásokra vonatkozó tűzvédelmi követelményeket is teljesítenie kell.

Az épületen belül az épület áramtalanítása esetén a lehető legrövidebb (legfeljebb 5 méter) legyen azon egyenáramú beltéri kábelszakasz hossza mely az áramtalanítást követően is feszültség alatt marad, azaz ha ennél távolabb van az inverter elhelyezve, akkor ezen távolságon belül szükséges elhelyezni a DC kapcsolót. Kültéren 10 métert meghaladó nyomvonal esetén kell ezt megtenni, ám ekkor a DC kapcsolót a napelemek közvetlen közelében szükséges elhelyezni.

28. Tűzvédelmi felülvizsgálat

28.1. Villamos berendezések

A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,

egyéb esetekben legalább **6 évenként** a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határpig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

A telep-, vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás, vagy rendeltetésváltáskor a helyiségben, épületben elhelyezett, szerelt villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 50/111
	Csornai Margit Kórház	

tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.

A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.

A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanás-veszélyes zónabesorolásának tisztázása.

A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.

28.2. Kéziszerszámok felülvizsgálata

A létesítményben használt **kéziszerszámokat a munkáltatónak évente felül kell vizsgáltatnia**. Villamos kéziszerszámok azok a hálózati táplálású berendezések, amelyeket használatuk során kézben tartunk.

Szintén ellenőrizni kell azokat a biztonsági (törpefeszültségű vagy leválasztó) transzformátorokat, amelyek a villamos kéziszerszámok táplálására szolgálnak.

A vizsgálatoknak az alkalmazott érintésvédelmi mód hatásosságára, a burkolatok és csatlakozó zsinórok épségére kell kiterjednie. A felülvizsgálatról a felülvizsgáló személy minősítő iratot készít

28.3. Az elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata

Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem megfelelő, ha a tervezést, létesítést, üzemeltetést és karbantartást a vonatkozó műszaki követelmény szerint végzik, és az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelmet a felülvizsgálatot követően a felülvizsgáló megfelelőnek minősíti.

A felülvizsgálat elvégzése kötelező

- a) az üzembe helyezés előtt,
- b) az átalakítás, bővítés után,
- c) *tűzesetet* követően,
- d) a technológia változása után vagy

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 51/111
	Csornai Margit Kórház	

- e) a meglévő építmény, szabadter elektrosztatikus védelmén legalább 3 évente, ha gyártó, telepítő a műszaki leírásban, dokumentációban vagy a telepítési technológiai dokumentációban nem rendelkezik ennél rövidebb időtartamról.

A felülvizsgálat során a felülvizsgálatot végző személy az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelmet szolgáló

- a) megoldások, eszközök, intézkedések,
- b) elektrosztatikai földelések és
- c) burkolatok megfelelőségét vizsgálja.

A felülvizsgálatról a felülvizsgáló személy minősítő iratot készít és ebben feltüntetni

- a) az ellenőrzés és a megelőző vizsgálat időpontját,
- b) a vizsgált létesítmény megnevezését a vizsgálat tárgyának egyértelmű meghatározásával,
- c) a felhasznált szabványokat, tanúsítványokat, előírásokat, műszaki irányelveket,
- d) a mérési körülményeket és a mérőeszközök adatait,
- e) a mért eredményeket,
- f) a mérési eredmények és az elektrosztatikai kockázat kiértékelését,
- g) minősítő véleményt - indokolással - a vizsgálat tárgyának megfelelőségéről, a hiányosságok felsorolását, ezek kijavítására szükséges intézkedéseket és
- h) az ellenőrzést végző személy nevét, székhelyét, aláírását, szakképzettségét, szakértői bizonyítványának számát, szervezet esetén az előbbieken túl a szervezet székhelyét és a cégszerű aláírást.

Az elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

28.4. Villámvédelem felülvizsgálata

A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát

- a) a létesítést követően az átadás előtt,
- b) e rendeletben előírt időszakonként vagy

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 52/111
	Csornai Margit Kórház	

- c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.

A nem norma szerinti, már meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni. A nem norma szerinti, már meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból

- a) egyéb esetben legalább 6 évenként,
- b) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
- c) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, mely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgáltatni, a feltárt hiányosságokat a minősítő iratban a megadott határidőig meg kell szüntetni, melyet hitelt érdemlő módon igazolni kell.

A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát

- a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,
- b) a létesítést követően az átadás előtt,
- c) 18. mellékletben foglalt táblázatban előírt időszakonként és a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.

A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

28.5. Tűzoltó vízforrások ellenőrzése, karbantartása

A tűzoltó vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről az előírt rendszeres ellenőrzése, felülvizsgálatok, karbantartások és javítások elvégzéséről, a fenntartónak kell gondoskodnia. Felülvizsgálatot, karbantartást, javítást csak szakvizsgával rendelkező személy végezhet.

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 53/111
	Csornai Margit Kórház	

A vízkivételi helyekről nyilvántartást kell vezetni, amely legalább tartalmazza:

- a vízkivételi hely egyértelmű azonosítását
- az ellenőrzés, felülvizsgálat karbantartás javítás időpontját
- az ellenőrzés felülvizsgálatát, karbantartást végző nevét, szakvizsga bizonyítványának számát, megállapításait,
- a javítást végző nevét, szakvizsga bizonyítványának számát és a javítás megnevezését.

Minden esetben meg kell vizsgálni, vagy el kell végezni

- a tűzoltó vízforrások jelzőtábláinak meglétét, adatainak helyességét, és épségét
- az elírt feliratok, jelzések meglétét, olvashatóságát,
- értelemszerűen a vízkivételi helyeknek az év minden szakában tűzoltógépjárművel történő megközelíthetőségét, a szerelvények hozzáférhetőségét, a szerelvények és a tartozékok rendeltetésszerű használhatóságát
- a vízhálózatról működő vízforrások esetében a hálózat átöblítését a tiszta víz megjelenéséig
- a korrózió elleni védelem épségét, a védelem sérülése esetén annak javítását

A fali tűzcsapszekrényeket és tartozékait félévente kell karbantartani, ellenőrizni, évente felülvizsgálni és egyes tartozékokat ötévente nyomáspróbázni. A féléves ellenőrzés, karbantartás során ellenőrizni kell.

- a fali tűzcsap szekrények akadálytalan megközelíthetőségét
- az ajtó, kiforgatható ajtók értelemszerű és megfelelő működtethetőségét,
- a szerelvények épségét, működtethetőségét
- a tartozékok meglétét
- gondoskodni kell a gyártó által előírt javításokról
- a tartozékként elhelyezett vízzáró lapos tömlő áthajtogatását

Hegesztő berendezések (ív, láng) és tartozékaik évente , illetve a jogszabály , a Hegesztés Biztonságtechnikai Szabályzat alapján.

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 54/111
	Csornai Margit Kórház	

29. Hulladék tárolás szabadtéren

A tárolási egységben tárolt anyag jellege, tűzveszélyességi jellemzői	A tárolási egységtől tartandó tűztávolság (m)
- tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és ilyen anyagból készített termék, tárgy a csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől függetlenül, és legfeljebb 300 liter mennyiségben robbanásveszélyes anyag - csak nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített termék, tárgy éghető anyagú csomagolással - csak robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag legfeljebb 300 liter mennyiségben	10

Szabadtéri tárolási területek megengedett tűzszakasz mérete legfeljebb 2000 m².

Záró rendelkezések

A szabályzatban foglaltakat az intézet valamennyi munkavállalója, a létesítmény területén tartózkodó egyéb személyek, esetleg ott mint külső szerv, vállalat vagy magánszemély által végzendő bármely tevékenység során köteles betartani.

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 55/111
	Csornai Margit Kórház	

1. sz.melléklet

A tűzvédelmi szakvizsgáláshoz kötött foglalkozási ágak és munkakörök

- 1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.**
2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.
7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.
13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.
15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

A létesítmény területén az 1-es pontokban foglalt tevékenységet végző személyeknek és tevékenységüket közvetlenül irányító, a létesítmény vezetője által kijelölt személynek kell tűzvédelmi szakvizsgálával rendelkezni.

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 56/111
	Csornai Margit Kórház	

2. sz.melléklet

TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA BIZONYÍTVÁNY

(Az oktatásszervező megnevezése, felnőttképzési és szolgáltatási nyilvántartási száma)

Bizonyítványszám:

Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány

(név)

születési helye, ideje:

anyja neve:

eredményes tűzvédelmi szakvizsgát tett a BM rendelet alapján.

Ezzel jogosulttá vált a (1. melléklet szerinti szám és pontos megnevezés) foglalkozási ág, munkakör végzésére.

A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány a kiállításától számított 5 évig érvényes.

(szakvizsga helye, időpontja)

.....

szakvizsgabizottság elnöke

(név és aláírás)

nyilvántartási száma

.....

szakvizsgabizottság tagja

(név és aláírás)

nyilvántartási száma

.....

szakvizsgabizottság tagja

(név és aláírás)

nyilvántartási száma

(az oktatásszervező bélyegzőlenyomata és az oktatásszervező képviselőjének aláírása)

.....

oktatásszervező képviselője

(név és aláírás)



3.sz.melléklet

Oktatási napló

.....év.....hó.....nap

Oktatásra kötelezett.....fő

Megjelent:.....fő

Az oktató neve:.....

Beosztása:.....

Tűzvédelmi vizsga kelte:.....

Az oktatás jellege*

- előzetes (alap) oktatás
- ismétlődő oktatás,

formája*

- elméleti oktatás
- gyakorlati oktatás

oka:*

- tűzvédelmi szab. előírása
- egyszeri különleges munka
- új tűz- és robbanásveszélyes, illetve
- robbanásveszélyes technológia,
- tűzeset utáni
- hivatásos önkormányzati tűzoltóság rendelkezése

Az oktatott dolgozók*

- új belépők,
- munkakört vagy munkahelyet változtatók (belső, üzemi áthelyezés, át-csoportosítás)
- tartós távollétről visszatérők

(.....év, ill. Tűzv. Sz. szerint)

- más gazdálkodó szervezet dolgozói
- alkalmosított tűzvédelmi tevékenységet végzők

- tűzvédelmi szakvizsgáztatás
- új anyag, gép, termelő-berendezés

Az oktatás tárgya:.....

Szemléltetése:.....

Gyakoroltatása:.....

.....*

A megfelelő rész aláhúzendó vagy bekarikázandó



Tűzvédelmi Szabályzat

Csornai Margit Kórház

Oldalszám:
58/111

S.sz.	Az oktatásban részesültek		Megjegyzés
	neve	aláírása	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			

Az oktató aláírása:.....beosztása:.....



4.sz.melléklet

Sorszám: _____ / 201__

Engedély tűzveszélyes tevékenység végzésére

Az 201__ év hó napján megtartott helyszíni szemle, valamint az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 184-185. §-a alapján:

A munkavégzés időtartama:

201__ év hó nap órától,

201__ év hó nap óráig

A munkavégzés általános tűzvédelmi előírásai:

- ✓ Tűz- és szikraképződéssel járó tevékenység 5,0 m-es körzetéből a gyúlékony anyagokat el kell távolítani.
- ✓ Az el nem távolítható gyúlékony anyagokat nedves ponyvával le kell takarni.
- ✓ Tűzoltás céljára db kg-os, oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétbe helyezni.
- ✓ A munka elvégzéséhez szükséges fő dolgozó, akik rendelkeznek érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi szakvizsgával.
- ✓ A munkavégzés ideje alatt gázkoncentráció mérés szükséges: igen ☐ nem ☐
- ✓ Tűz esetén a tűzoltóságot 105 vagy a hívószámot értesíteni kell.

A munkát végző(k) neve:

..... tűzvédelmi szakvizsga biz. száma:.....

..... tűzvédelmi szakvizsga biz. száma:.....

A(z) helyiségben (szabadtéren) végzett tűzveszélyes tevékenységet (a munka pontos megnevezése) az alábbi tűzvédelmi előírások végrehajtása és folyamatos betartása mellett engedélyezem:

A biztonságos munkavégzés érdekében az alábbi biztonsági intézkedések megtétele szükséges:

1.)

2.)

A munkavégzés helyén az alábbi tűzvédelmi felszereléseket kell biztosítani:

3.)

4.)

.....
engedélyt kiadó aláírása

Az engedélyben felsorolt előírásokat tudomásul veszem, azok végrehajtásáért és folyamatos betartásáért büntetőjogilag felelősséget vállalok.

....., 20...évhónapnap

.....
munkát végző aláírása



Tűzvédelmi Szabályzat

Csornai Margit Kórház

Oldalszám:
60/111

A munka befejezését az engedélyezőnek jelenteni kell!

FIGYELMEZTETÉS: A tűzveszélyes tevékenységet csak az engedélyben rögzített előírások végrehajtása és folyamatos betartása mellett szabad végezni. Hatósági ellenőrzés esetén az engedélyt fel kell mutatni.

Az engedély két azonos példányban készült. Az engedély egy példányát az engedélyező rendszeresített irattartóban (dossziében) elhelyezni kötelező.

MEGJEGYZÉS:

Amennyiben az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabad téren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.

A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével, vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságoknak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.

A felsoroltakat az alábbi – helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki:

....., 20....évhónapnap

.....
a létesítmény vezetője, vagy megbízottja

A felsorolt előírásokat tudomásul veszem, és azok megtartásáért felelősséget vállalok:

.....
munkát végző aláírása

Tevékenység befejezése után a munkaterület átadása-átvétele

A(z) munka befejezéséről a munkavégzésre közvetlenül utasítást adott és/vagy tevékenységet közvetlenül irányítót/tájékoztattam. Ezt követően a helyszínen az elvégzett munkát, annak teljes területét átvizsgáltuk, ezzel a munkaterületet átadtam, illetve azt átvetttem.

....., 20....évhónapnap

.....
Munkaterületet átadó

.....
Munkaterületet átvevő

	Tűzvédelmi Szabályzat Csornai Margit Kórház	Oldalszám: 61/111
---	---	---

5.sz.melléklet

Tűzvédelmi bírság

7. § (1) A tűzvédelmi hatóság az 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben, továbbá a Ksktv.-ben meghatározott esetekben tűzvédelmi bírságot szabhat ki. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 1-8., 12-16. a), 17-18., 20-24., 29., 30. és 36. sorában rögzített szabálytalanságok esetén - az 5. § szerinti eljárások kivételével - a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező.

(2) Ha a tűzvédelmi bírsággal sújtható szabálytalanság ismételten fordul elő, a tűzvédelmi bírságot ki kell szabni.

(3) Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint.

8. § (1) A tűzvédelmi bírság kiszabására első fokon - az 1. melléklet 39. sorában rögzített esetet kivéve - a szabálytalanságot észlelő tűzvédelmi hatóság jogosult abban az esetben, ha az észlelt szabálytalanság a hatóság adott eljárásához közvetlenül kapcsolódik, vagy a szabálytalanság helyszínének tűzvédelmi hatósági ellenőrzésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. Az 1. melléklet 39. sorában rögzített esetben a központi szerv jogosult a bírság kiszabására.

(2) Másodfokon az I. fejezetben megjelölt másodfokú hatóság jár el.

8/A. § (1) A Ttv. 43. §-ában meghatározott tűzvédelmi bírságot a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 10023002-00283494-20000002 számú bírság letéti számla javára kell banki vagy készpénz átutalási megbízással befizetni (a továbbiakban: befizetés).

(2) A befizetés során az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „tűzvédelmi bírság” szöveget, a határozat számát és a bírságfizetésre kötelezett nevét.

9. § (1) A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.

(2) A tűzvédelmi bírság ugyanazon tényállás mellett - az azonnal megszüntethető szabálytalanságok kivételével - a tűzvédelmi bírságot kiszabó jogerős határozat közlését követő két hónap elteltével szabható ki ismételten.

(3) A tűzvédelmi bírság kiszabásáról szóló jogerős határozatot költségvetési okokból a központi szerv költségvetési intézményével is közölni kell.

(4) A tűzvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás a hatóságnak a jogsértésről való tudomásszerzésétől számított három hónapon belül, de legkésőbb a jogsértés bekövetkezését követő egy éven belül indítható meg. Ha a jogsértő magatartás folyamatos, a határidő a magatartás abbahagyásakor kezdődik. Ha a jogsértő magatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.

9/A. § (1) A tűzvédelmi hatóság, a Ksktv. 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatást követően a szabálytalan állapot megszüntetéséig megtiltja az égéstermék-elvezető üzemeltetését.

(2) Amennyiben az égéstermék-elvezetőt az (1) bekezdésben meghatározott tilalom ellenére tovább üzemeltetik, vagy a szabálytalan állapot megszüntetése előtt ismét üzembe helyezik, az ingatlan tulajdonosával szemben a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

(3) A tűzvédelmi hatóság helyszíni vizsgálatánál a közszolgáltató köteles képviselétéről gondoskodni.

(4) A Ksktv.-ben meghatározott közszolgáltatói tevékenységre vonatkozó szabályok megszegése esetén a területi szerv, a Ksktv. 9. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott kötelezettségek megszegése esetén a helyi szerv jogosult a bírság kiszabására.

9/B. § (1) A Ksktv. 12. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben a tűzvédelmi hatóság felügyeleti jogkörében eljárva a vitás ügyet kivizsgálja. Ha a tűzvédelmi hatóság a kérelemnek helyt ad, írásban, határidő tűzésével felhívja a közszolgáltatót a szakmai nyilatkozat kiadására vagy módosítására.

(2) Ha a közszolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének a tűzvédelmi hatóság által megadott határidőn belül nem, vagy nem a felhívásban meghatározottaknak megfelelően tesz eleget, terhére a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 62/111
	Csornai Margit Kórház	

(3) A közszolgáltatóval szemben tűzvédelmi bírságot kiszabó határozatot a tűzvédelmi hatóság az el-
látásért felelős önkormányzatnak másolatban megküldi.

1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez

	Tűzvédelmi szabálytalanság	Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/	Tűzvédelmi bírság legnagyobb mér- téke /Ft/
1.	Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő	100 000	1 000 000
2.	Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges	200 000	3 000 000
3.	Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt idéztek elő	100 000	1 000 000
4.	Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított	30 000/kijárat	45 000/kijárat
5.	Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított	60 000/kijárat	90 000/kijárat
6.	Menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal	200 000/kijárat	300 000/kijárat
7.	Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal	300 000/kijárat	400 000/kijárat
8.	Épületek menekülési útvonalaiban és azokkal egy légteret alkotó helyiség részben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonálnak a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése	60 000	500 000
9.	Az épületek menekülési útvonalaiban éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek és biztonsági jelek kivételével)	60 000	500 000
10.	A kiürítési számítással igazolt/igazolható létszám túllépése	100 000	3 000 000
11.	Jogsabály vagy hatóság által előírt, a tűz- vagy füstszakas határon beépített tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésképtelensége	60 000	200 000
12.	Ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított	50 000	1 000 000
13.	Szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, oltóvízkivétel, felhasználás akadályozása	50 000	1 000 000
14.	Tűzoltóság beavatkozásának akadályozása	30 000	2 000 000
15.	A létesítményi, továbbá az önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó jogszabályban vagy hatósági határozatban rögzített, a létszámról, illetve képzésre vonatkozó előírások megszegése	100 000/a kötelező legkisebb létszámból hiányzó vagy kiképzetlen	

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 63/111
	Csornai Margit Kórház	

	Tűzvédelmi szabálytalanság	Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/	Tűzvédelmi bírság legnagyobb mér- téke /Ft/
		személy	
16.	a) Tűzoltó készülék készenlétkben tartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével)	50 000/készülék	
	b) Tűzoltó készülék karbantartásának hiánya (a veszélyes árut szállító járművek kivételével)	30 000/készülék	
17.	Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés készenlétkben tartásának, karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása, ha a védett tér a) legfeljebb 100 m2 alapterületű: b) 101-500 m2 alapterületű: c) 500 m2 feletti alapterületű:	100 000/rendszer 200 000/rendszer 400 000/rendszer	400 000/rendszer 1 000 000/rendszer 2 000 000/rendszer
18.	Tűzjelző vagy tűzoltó berendezés központjának jogszabály vagy hatóság által előírt állandó felügyelet, közvetlen tűz-átjelzés hiánya	150 000/rendszer	1 500 000/rendszer
19.	Jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó eszköz, felszerelés, készülék, berendezés hibáinak igazolt megszüntetésének, vagy a megszüntetésre tett intézkedés kezdeményezésének hiánya, amennyiben annak észlelése óta több mint 8 nap eltelt.	60 000	1 000 000
20.	Jogszabály vagy hatóság által előírt tűzoltó technikai eszköz, felszerelés, készenlétkben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, a feltárt hibák igazolt javításának, nyomáspróbájának hiánya	40 000	1 000 000
21.	Jogszabály vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzésének, készenlétkben tartásának elmulasztása	30 000	1 000 000
22.	Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása	100 000/fő	
23.	Hatósági eltiltás ellenére végzett tűzvédelmi szakvizsga oktatásszervezői tevékenységért, illetve tűzvédelmi szakvizsgabizottságban tagként, elnökként való közreműködésért	100 000/eltiltott fő	
24.	Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzéséért (természetes személy vagy gazdasági társaság)	100 000	1 000 000
25.	Tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése	100 000	1 000 000
26.	a) Ha a felelős tervező, a tűzvédelmi szakértő vagy a tűzvédelmi tervező nem a vonatkozó jogszabályoknak, hatósági előírásoknak megfelelően tervezte meg az építményt b) Ha a kivitelező vagy a felelős műszaki vezető valótlan nyilatkozatot adott	60 000 60 000	1 000 000 1 000 000
27.	Ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve - amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett - a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor - igazolt módon - nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt	100 000/munkavállaló	
28.	Ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a	100 000/munkavállaló	

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 64/111
	Csornai Margit Kórház	

	Tűzvédelmi szabálytalanság	Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/	Tűzvédelmi bírság legnagyobb mér- téke /Ft/
	jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre - igazolt módon - nem gondoskodott és a határidő óta több mint 15 nap eltelt		
29.	Ha az üzemeltető - aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva - megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik a létesítmény tűzvédelméről ott, ahol ezt jogszabály előírja	100 000	500 000
30.	Ha a külön jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készítették el	60 000	250 000
31.	Ha a külön jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza	60 000	200 000
32.	Ha az építményben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége meghaladja a vonatkozó jogszabályban megengedett tűzterhelési értékeket	60 000	2 000 000
33.	A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya	100 000/rendszer	1 000 000/rendszer
34.	A kötelező időszakos villamos vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt - tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott - hibák igazolt megszüntetésének hiánya	50 000/rendszer	300 000/rendszer
35.	Ha az erdőgazdálkodó a jogszabály által előírt erdő-tűzvédelmi tervet vagy egyszerűsített erdő-tűzvédelmi tervet nem készíti, készített el	60 000	130 000
36.	A településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé	30 000	1 000 000
37.	Ha a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet a szolgáltató nem az adott jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte	100 000	1 000 000
38.	A tűzoltó technikai termék, építési termék tűzvédelmi célú ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának, javításának a műszaki előírásokban, vagy a tűzvédelmi hatósági engedélyben foglaltaktól eltérő módon történő végzése, vagy ezen tevékenység során a termék működőképességének veszélyeztetése	100 000	1 000 000
39.	Ha jogszabály által forgalmazási engedélyhez kötött tűzoltó-technikai termék forgalmazásához nem kérték meg a hatóság engedélyét	300 000	3 000 000
40.	Egyéb tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt előírások, továbbá a tűzvédelmi szabványok előírásainak megszegése esetén	20 000	60 000
41.	A pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására,	100 000	1 000 000

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 65/111
	Csornai Margit Kórház	

	Tűzvédelmi szabálytalanság	Tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke /Ft/	Tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke /Ft/
	tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó tűzvédelemmel összefüggő előírások megszegése		
42.	A termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tüzesetek megelőzéséről nem gondoskodik	60 000	200 000
43.	Jogszabály által előírt hő- és füstelvezető rendszer létesítésének, üzemeltetésének, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának hiánya, működésének akadályozása	100 000	1 000 000
44.	Építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságait igazoló tűzvédelmi szakértői nyilatkozat tűzvédelmi hatósághoz való megküldésének elmulasztása	30 000	100 000
45.	Tűzvédelmi szakértő az építményszerkezetek tűzvédelmi tulajdonságairól valótlan nyilatkozatot tesz	100 000	1 000 000



Tűzvédelmi Szabályzat

Csornai Margit Kórház

**Oldalszám:
66/111**



	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 67/111
	Csornai Margit Kórház	

6.sz.melléklet

Műszaki megoldások ellenőrzése, karbantartása, felülvizsgálata

Ssz.	érintett műszaki megoldás	üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
		ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
1.	tűzoltó készülék	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hónap) ¹⁾ 12 hónap (+ 1 hónap), ²⁾ 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
2.	fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	Tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
3.	beépített tűzjelző berendezés	1 nap, 1 hónap, 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét), 12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
4.	beépített tűzoltó berendezés	1 hét, 1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
5.	tűz- és hibaátjelző berendezés	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
6.	tűzoltósági kulcsszéf	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
7.	tűzoltósági rádióerősítő	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
8.	tűzoltó felvonó	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
9.	evakuációs hangrendszer	1 nap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
10.	biztonsági világítás	1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	12 hónap (+ 1 hét,	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló



	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 68/111
	Csornai Margit Kórház	

Ssz.	érintett műszaki megoldás		üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
			ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
11.	pánikzár, vészkijárat zár, vészkijárat biztosító rendszer		Minden rendezvény előtt , de legalább 3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
12.	tűzgátló lezárások	tűzgátló nyílászárók	1 hónap	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
13.		tűzgátló záróelemek	nincs követelmény		6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
14.	hő és füst elleni védelem megoldásai	füstelvezető, légpótló szerkezet	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
15.		füstelszívó, légpótló ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
16.		füstmentesítő ventilátor	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
17.		füstcsappantyú, zsalu,	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
18.		füstgátló nyílászáró	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
19.		mobil füstkötény	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
20.	biztonsági tápforrásnak minősülő dízelaggregátor		1 hónap (+ 3 nap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló
21.	biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység		1 hónap (+ 3 nap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	6 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	tűzvédelmi üzemeltetési napló

¹⁾ Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék alapkarbantartása (szén-dioxiddal oltó kivételével)

²⁾ Az MSZ EN 3, MSZ EN 1866 szabvány alapján gyártott tűzoltó készülékek és az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott szén-dioxiddal oltó tűzoltó készülék alapkarbantartása

7.sz.melléklet

Tűzoltó készülékek készenlétben tartása

Tűzoltó készülékek és az oltásteljesítményekhez tartozó oltóanyagegység-mennyiségek

Oltóanyag- egység [OE]	MSZ EN 3-7 szabvány szerinti tűzosztály		MSZ EN 1866 szab- vány szerinti tűzosz- tály
	A	B	
1	5A	21B	
2	8A	34B	
3		55B	
4	13A	70B	
5		89B	
6	21A	113B	
9	27A	144B	
10	34A		
12	43A	183B	
15	55A	233B	
16			I B
17			II B
18			III B
19			IV B

Abban az esetben, ha egy önálló rendeltetési egységben A és B osztályú tüzek is előfordulhatnak és a készenlétben tartott tűzoltó készülék olyan A és B osztályú tűz oltására alkalmas, melyekhez különböző oltóanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb oltóanyag-egységet kell figyelembe venni.

Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani

- a) az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
- b) ahol e rendelet előírja és
- c) jogszabályban meghatározott esetekben

Önálló rendeltetési egység vagy szabadter alapterületig m ²	Általános esetben	Robbanásveszélyes anyag tárolása
50	2	6
100	3	9
200	4	12
300	5	15
400	6	18
500	7	21
600	8	24
700	9	27
800	10	30
900	11	33
1.000	12	36
minden további 250	+2	+6

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 70/111
	Csornai Margit Kórház	

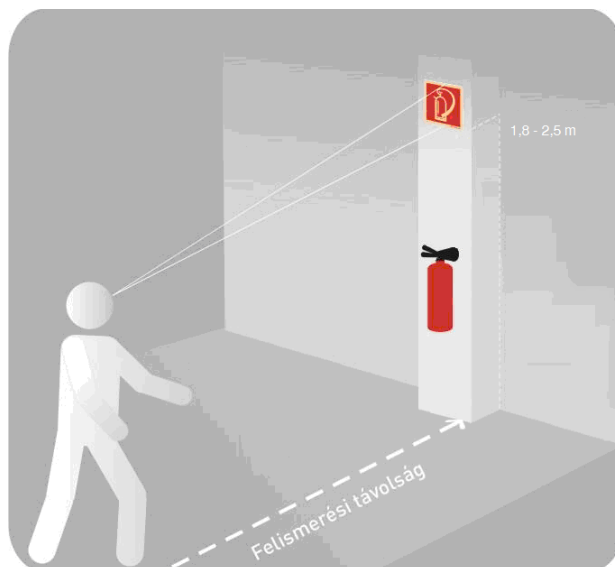
1. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás vagy nem kereskedelmi szálláshelyként működő üdülő céljára szolgáló építményekben, tűzszakaszokban és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű helyiségeket, amelyek tekintetében – gazdálkodó vagy rendeltetési egységenként – az előzőekben foglaltakat kell alkalmazni.
2. A tűzvédelmi hatóság az előzőekben meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.
3. A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.
4. Legalább 2 kg töltetmegű, vízalapú tűzoltó készülékek esetén legalább 2 l töltetértogatú tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani.



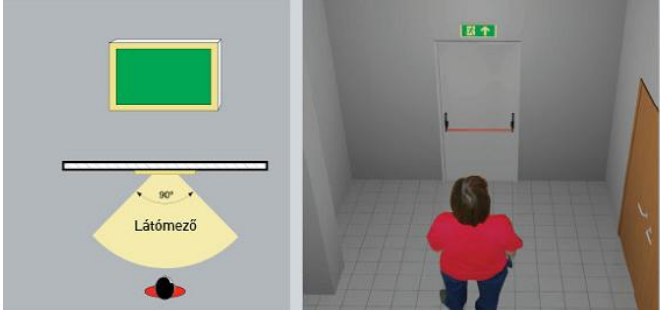
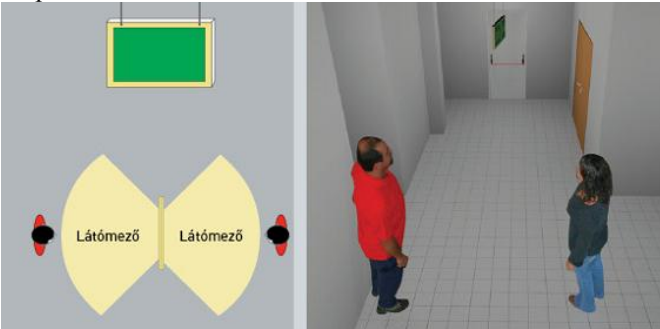
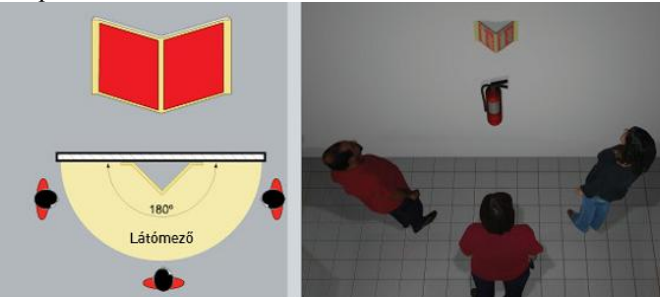
Tűzvédelmi Szabályzat

Csornai Margit Kórház

**Oldalszám:
71/111**

8.sz.melléklet***Biztonsági világítás, menekülési jelzések*****A tűzvédelmi jel rögzítési magassága****A menekülési jelek elhelyezése**

A biztonsági jelek elhelyezésének változatai

Ábra	Leírás
1. Típus 	Sík jel fallal párhuzamos felszerelése.
2. Típus 	Falra merőlegesen szerelt kétoldalas jel.
3. Típus 	Mennyezetre függesztett, kétoldalas jel.
P. Típus 	Panoráma jel, ez biztosítja a legjobb láthatóságot.

	Tűzvédelmi Szabályzat Csornai Margit Kórház	Oldalszám: 74/111
---	---	---

9.sz.melléklet

JEGYZŐKÖNYV

MSZ EN 671-3:2009 6.1 pont szerinti jogosult személy által végrehajtott évenkénti ellenőrzésről/karbantartásról

1.) Az ellenőrzés időpontja: 20..... év hó nap.

1.1.) Az ellenőrzést végzi:

2.) Az ellenőrzött falitűzcsap-szekrény/tömlődob pontos helye, műszaki adatai¹:

3.) Az ellenőrzést és karbantartást jogosult személy hajtja végre.

4.) A tömlőt teljesen futassuk ki, helyezzük nyomás alá, és ellenőrizzük a következőket²:

- a) Nincs-e eltorlaszolva a berendezés, sérülésmentes-e és nem korrodálódtak-e vagy szivárognak-e az alkatrészei: [IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN]
- b) Tiszták és olvashatók-e a használati utasítások [IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN]
- c) Egyértelműen van-e megjelölve a telepítési hely [IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN]
- d) A falikonzolok a rendeltetésüknek megfelelőek-e, jól rögzítettek-e és megfelelő teherbírásuk-e [IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN]
- e) Állandó és elegendő-e a vízáramlás [IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN]
- f) Megfelelően és az üzemi tartományon belül működnek-e a nyomásmérők [IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN]
- g) A tömlőt teljes hosszában ellenőrizni kell, repedések, deformáció, kopás vagy sérülés jeleit keresve. Ha a tömlőn bármilyen hiba jelei fedezhetők fel, akkor ki kell cserélni, vagy a legnagyobb megengedhető üzemi nyomás alkalmazásával próbanyomás alá kell helyezni.[IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN]
- h) Megfelelő típusúak-e és biztonságosan vannak-e rögzítve a tömlőszorítók vagy összekötők [IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN]
- i) Szabadon fordulnak-e el a tömlődobok mindkét irányban [IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN]
- j) Kiforgatható tömlődobok esetében ellenőrizni kell, hogy könnyen elfordul-e a forgócsap, és hogy kifordul-e a tömlődob a vonatkozó műszaki irányelvben (MSZ EN 671) előírt, minimálisan szükséges szögekben [IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN]
- k) Kézi tömlődobok esetében ellenőrizni kell, hogy megfelelő típusú-e az elzárószelep, valamint könnyen és megfelelően működik-e [IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN]
- l) Automatikus működésű tömlődobok esetében ellenőrizni kell, hogy megfelelően működik-e az automata szelep, továbbá ellenőrizni kell, hogy megfelelően működik-e a szakaszoló szervizszelep [IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN]
- m) Ellenőrizni kell a vízbetápláló csővezeték állapotát, külön figyelmet kell szentelni az összes hajlékony csővezeték sérülés- vagy kopásmentességére [IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN]

¹ Nyilvántartás szerinti falitűzcsap-szekrény(ek) / tömlődob(ok)

² A megfelelő aláhúzendő vagy bekarikázandó



Tűzvédelmi Szabályzat

Csornai Margit Kórház

Oldalszám:
75/111

- n) Ha szekrénnel szerelték fel, akkor ellenőrizni kell, hogy nincsenek-e sérülésre utaló jelek, továbbá, hogy szabadon nyithatók-e a szekrényajtók [IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN]
- o) Ellenőrizni kell, hogy a sugárcső megfelelő típusú-e és könnyen működtethető-e [IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN]
- p) Ellenőrizni kell az összes tömlővezető állapotát, és meg kell győződni arról, hogy megfelelően, ill. szorosan vannak-e rögzítve [IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN]
- q) A tömlődobot és a falitűzcsap-szekrényt azonnali használatra kész állapotban kell tartani, ha jelentős mértékű karbantartás szükséges, akkor a tömlődobon vagy a falitűzcsap-szekrényen „NEMÜZEMKÉPES vagy ÜZEMKÉPTELEN” feliratú táblát kell elhelyezni, és a jogosult személy tájékoztassa a tulajdonost/használót [IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN]
- r) A tömlők 5 évenkénti nyomáspróbája megvan-e [IGEN / NEM / NEM VONATKOZIK RÁ / RÉSZBEN]

5.) Javasolt intézkedés:

.....

.....

6.) Összefoglaló értékelés³:

- 6.1.) A berendezés a vizsgálat időpontjában megfelelő, a berendezés üzemeltethető. []
- 6.2.) A vizsgálat alapján a berendezés üzemeltethető, a feltárt hibá(ka)t/hiányosságo(ka)t az üzemeltetőnek soron kívül meg kell szüntetni.
- Határidő: []
- 6.3.) A vizsgálat eredménye alapján a berendezés nem felel meg az előírásoknak, nem üzemeltethető a pont(ok)ban megjelölt hibák miatt. []

7.) Következő ellenőrzés és vizsgálat időpontja: 20..... év hó

.....
Ellenőrző személy

³ X-el jelölni a megfelelő részt.



Tűzvédelmi Szabályzat

Csornai Margit Kórház

Oldalszám:
76/111

10.sz.melléklet

FELJEGYZÉS

MSZ EN 671-3:2009 4 pont szerinti felelős személy által végrehajtott ellenőrzésekről

1.) Minden egyes tömlődobot és falitűzcsap-szekrényt rendszeresen illetékes személynek vagy a képviselőjének a környezeti állapotoktól és/vagy tűzveszélytől/kockázattól függő időközönként ellenőriznie kell, mely ellenőrzés során meg kell győződni arról, hogy az összes tömlődob vagy falitűzcsap-szekrény:

- a) A kijelölt helyen van-e elhelyezve;
- b) Nincs-e eltorlaszolva, és rajta lévő használati utasítások jól olvashatók-e;
- c) Nyilvánvaló hiba, korrózió vagy szivárgás jelei mutatkoznak-e.

2.) A felelős személy azonnal intézkedjen a javító tevékenységről, ha szükséges.

3.) A rendszeres ellenőrzések eredményeiről a felelős személy készítsen feljegyzést.

4.) Az ellenőrzés időpontja: 20..... év hó nap.

5.) Az ellenőrzött falitűzcsap-szekrény/tömlődob pontos helye, műszaki adatai⁴:

6.) Ellenőrzés tapasztalatai⁵:

- | | |
|---|--------------|
| s) A kijelölt helyen van elhelyezve | [IGEN / NEM] |
| t) Nem lett eltorlaszolva, és rajta lévő használati utasítások jól olvashatók | [IGEN / NEM] |
| u) Nyilvánvaló hiba, korrózió vagy szivárgás jelei mutatkoznak | [IGEN / NEM] |
| v) Javító tevékenység szükséges | [IGEN / NEM] |

7.) Javasolt intézkedés:
.....
.....

.....
Ellenőrző személy

⁴ Nyilvántartás szerinti falitűzcsap-szekrény(ek) / tömlődob(ok)

⁵ A megfelelő aláhúzendó vagy bekarikázandó

Tűzvédelmi Szabályzat

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 82/111
	Csornai Margit Kórház	

TÚZJELZŐ BERENDEZÉS ADATAI

Események adatai

Dátum	Idő	Riasztás számláló	Esemény leírása	Szükséges intézkedés aláírás	Megtett intézkedés aláírás

TÉVES VAGY HAMIS JELZÉSEK VIZSGÁLATATA:

A keletkezett téves vagy hamis jelzéseket megvizsgáltam:tólig
 Jelzések száma: Téves: db Hamis:db

A jelzések adatai

ideje	helye	eszköz	oka	Szükséges intézkedés	megjegyzés
Dátum:					
				aláírás	

RENDKÍVÜLI KARBANTARTÁS ADATAI:

A felülvizsgálat és a karbantartás ideje (megkezdése és befejezése)	
Az ellenőrzést végző	

A rendkívüli karbantartás oka:

Tűzeset után	Téves, vagy hamis riasztás
A rendszer meghibásodása	A tűzjelző berendezés, környezet megváltozása
Hosszú üzemszünet után	Új karbantartóval kötött szerződés után

A felülvizsgálat során tapasztaltak:

.....
.....
A karbantartás adatai
.....
.....



Tűzvédelmi Szabályzat

Csornai Margit Kórház

Oldalszám:
83/111

A RENSZERES FELÜLVIZSGÁLAT ÉS KARBANTARTÁS ADATAI:

A felülvizsgálat és a karbantartás ideje (megkezdése és befejezése)		
Az ellenőrzést végző		
A berendezés működik	Igen	Nem
A berendezés nyugalmi helyzetben van	Igen	Nem
A berendezés hibát jelez	Igen	Nem
A hiba kijavítására az intézkedés megtörtént	Igen	Nem

A berendezés állandó felügyelete megoldott	Igen	Nem
A felügyeletet, kezelést ki lettek oktattva	Igen	Nem
Az üzemeltetési naplót folyamatosan vezetik	Igen	Nem

Az üzemeltető megbízottja által szolgáltatott adatok alapján a tűzjelző berendezés működését érintő környezeti, ill. műszaki változás történt	Igen	Nem
---	------	-----

A használatba illetve technológiába, valamint a berendezésben történt annak működését befolyásoló változások:

A tűzjelző berendezés megfelelő működésének biztosítása érdekében javasolt intézkedések:

Működtetett érzékelők, jelzésadók (zóna, eszköz fajta, azonosító):

A riasztás megjelenítő eszköz működésének tapasztalatai:

Vezérlések működtetésének tapasztalatai:

A tűzjelző központ hibajelzéseinek működése során tapasztaltak:

A tűz- és hibaátjelző berendezés ellenőrzése során tapasztaltak:

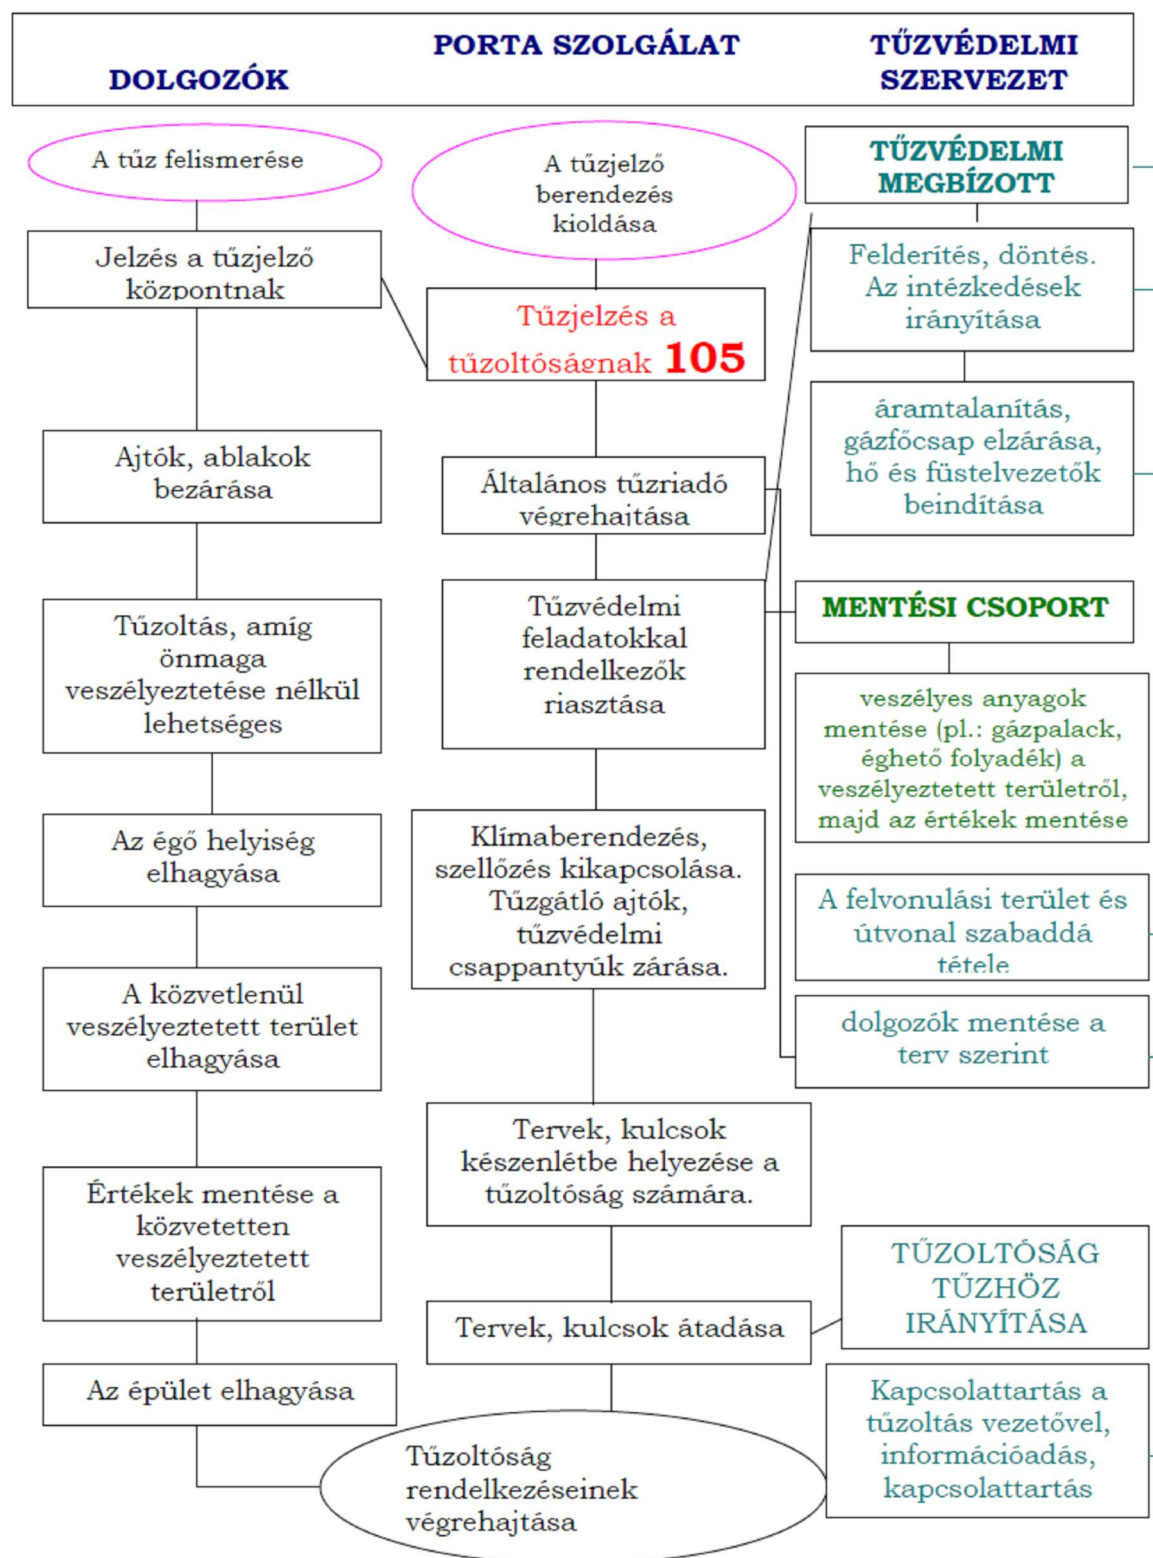
Az elsődleges és másodlagos tápforrás ellenőrzése során tapasztaltak:

Egyéb ellenőrzés során tapasztaltak:

Rendszeres karbantartási tevékenység leírása:

Cserélt, javított elemek leírása:

A TŰZRIADÓ FOLYAMATA



**13.sz.melléklet****TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ****Tűzoltó készülékek negyedéves felülvizsgálata**

A felülvizsgálat helye: Név: Cím:		A felülvizsgálat időpontja: 20....év.....hó.....nap	
Az ellenőrzések elvégzéséért és a napló vezetéseért felelős:		Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 264. § (1) bekezdésében foglaltak szerint	
Sor-szám	A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék	A vizsgálat eredménye	
		Megfelelt	Nem felelt meg
1.	Az előírt készenléti helyen van-e?		
2.	Rögzítése biztonságos-e?		
3.	Jól látható, könnyen hozzáférhető?		
4.	Magyar nyelvű használati utasítása a készülékkel szemben állva olvasható?		
5.	Használata nem ütközik-e akadályba?		
6.	Valamennyi nyomásmérő/jelző műszer jelzése a működési zónában található?		
7.	Hiánytalan szerelvényekkel ellátott?		
8.	Fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen?		
9.	Karbantartása esedékes?		
10.	Készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető		
11.	Állapota kifogástalan, üzemszerű?		

Megjegyzés:.....
Ellenőrzést végző.....
Üzemben tartó



Tűzvédelmi Szabályzat

Csornai Margit Kórház

Oldalszám:
86/111



	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 87/111
	Csornai Margit Kórház	

14.sz.melléklet

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ

PÁNIKZÁR, VÉSZKIJÁRATI ZÁR, VÉSZKIJÁRAT BIZTOSÍTÓ RENDSZER **NEGYEDÉVES** FELÜLVIZSGÁLATA

A felülvizsgálat helye:		A felülvizsgálat időpontja:	
Címe:		20....év.....hó.....nap	
Biztonsági/vészkijárat ajtó azonosítója:			
A felülvizsgálatot végezte:		Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 152. § és a 18. melléklet táblázata szerint.	
Sor-szám	MINDEN RENDEZVÉNY ELŐTT, DE LEGALÁBB 3 HAVONTA VIZSGÁLNI KELL	A vizsgálat eredménye	
		Megfelelt	Nem felelt meg
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6..			
7.			
8.			
9.			
10.			

Megjegyzés:

.....
Felülvizsgálatot végző

.....
Üzemben tartó





	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 89/111
	Csornai Margit Kórház	

15.sz.melléklet

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ

TŰZESETI FOGYASZTÓK BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁS HAVI FELÜLVIZSGÁLATA



A felülvizsgálat helye:		A felülvizsgálat időpontja:	
Címe:		20....év.....hó.....nap	
Biztonsági világítás azonosítója:			
A felülvizsgálatot végezte:		Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 137, 138. § és a 11. melléklet 1. táblázata szerint.	
Sor-szám	HAVI VIZSGÁLAT TÁRGYA	A vizsgálat eredménye	
		Megfelelt	Nem felelt meg
1.	Működőképesség ellenőrzése (NAK, AK 30 perc, KK 60 perc, MK 90 perc)		
2.	Megengedett kiesés mértéke (NAK, AK, KK osztályú kock. egység esetén: egy tűzszakasz egy szintjén belül legfeljebb)		
3.	Megengedett kiesés mértéke (MK osztályú kock. egység esetén: egy tűzszakasz egy szintjén belül legfeljebb 500 m ²)		
4.	A tűzeseti fogyasztó működéséhez szükséges teljesítményű villamos energia rendelkezésre áll		
5.	A tűzeseti fogyasztó működtetése, vezérlése biztosított		
6..	A tápforrás és a tűzeseti fogyasztó közötti energiaátvitel és a működtetést, vezérlést biztosító vezetékhálózat épületen belüli és főelosztón kívüli szakaszainak tűzhatás elleni védelme vagy 138. § szerinti kialakítása biztosított		
7.	A tűzeseti fogyasztó rögzítése és a rögzítést fogadó építményszerkezet állékonysága biztosított		
8.	A normál és biztonsági tápforrás együttes alkalmazása esetén a normál tápforrás kiesésekor a biztonsági tápforrásra való, előírt időn belüli – 1,0 másodperc - átkapcsolás automatikus		
9.	A tűzeseti fogyasztó kialakítása megfelel a vonatkozó műszaki követelménynek vagy azzal egyenértékű		
10.	Nem szükséges a tápforrás, ha azt a tűzeseti fogyasztóban helyezték el		

Megjegyzés:

.....
Felülvizsgálatot végző

.....
Üzemben tartó



	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 90/111
	Csornai Margit Kórház	

16.sz.melléklet

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ

TŰZESETI FOGYASZTÓK BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁS ÉVES FELÜLVIZSGÁLATA



A felülvizsgálat helye:		A felülvizsgálat időpontja:	
Címe:		20....év.....hó.....nap	
Biztonsági világítás azonosítója:			
A felülvizsgálatot végezte:		Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 137, 138. § és a 11. melléklet 1. táblázata szerint.	
Sor-szám	ÉVES VIZSGÁLAT TÁRGYA	A vizsgálat eredménye	
		Megfelelt	Nem felelt meg
1.	Működőképesség ellenőrzése (NAK, AK 30 perc, KK 60 perc, MK 90 perc)		
2.	Megengedett kiesés mértéke (NAK, AK, KK osztályú kock. egység esetén: egy tűzszakasz egy szintjén belül legfeljebb)		
3.	Megengedett kiesés mértéke (MK osztályú kock. egység esetén: egy tűzszakasz egy szintjén belül legfeljebb 500 m²)		
4.	A tűzeseti fogyasztó működéséhez szükséges teljesítményű villamos energia rendelkezésre áll		
5.	A tűzeseti fogyasztó működtetése, vezérlése biztosított		
6..	A tápforrás és a tűzeseti fogyasztó közötti energiaátvitel és a működtetést, vezérlést biztosító vezetékhálózat épületen belüli és főelosztón kívüli szakaszainak tűzhatás elleni védelme vagy 138. § szerinti kialakítása biztosított		
7.	A tűzeseti fogyasztó rögzítése és a rögzítést fogadó építményszerkezet állékonysága biztosított		
8.	A normál és biztonsági tápforrás együttes alkalmazása esetén a normál tápforrás kiesésekor a biztonsági tápforrásra való, előírt időn belüli – 1,0 másodperc - átkapcsolás automatikus		
9.	A tűzeseti fogyasztó kialakítása megfelel a vonatkozó műszaki követelménynek vagy azzal egyenértékű		
10.	Nem szükséges a tápforrás, ha azt a tűzeseti fogyasztóban helyezték el		
11.	A szükséges karbantartások elvégezve		

Megjegyzés:

.....
Felülvizsgálatot/karbantartást végző

.....
Üzemben tartó



	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 91/111
	Csornai Margit Kórház	



17.sz.melléklet

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ

TŰZGÁTLÓ AJTÓ HAVI FELÜLVIZSGÁLATA

A felülvizsgálat helye:		A felülvizsgálat időpontja:	
Címe:		20....év.....hó.....nap	
Tűzgátló ajtó azonosítója:			
A felülvizsgálatot végezte:		Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 248. § (1) bekezdésében hivatkozott 18. melléklet táblázatában foglaltak szerint	
Sor-szám	HAVI VIZSGÁLAT TÁRGYA	A vizsgálat eredménye	
		Megfelelt	Nem felelt meg
1.	„Tűzszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell.” felirat vagy jelzés, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben megtalálható?		
2.	Mechanikusan, kézzel csukható ajtó esetén: „Tűzgátló ajtó! Az ajtót folyamatosan csukott állapotban kell tartani.” felirattal, kell ellátni, maradandó, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.		
3.	A kijárat és vészkijárat ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó mellett menekülési jellel kell megjelölni. A menekülési jelet tilos az ajtóra szerelni.		
4.	A pánikrúddal ellátott ajtókon jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a kezelésükre utaló biztonsági jellel.		
5.	Záró- és csukószerkezet működőképessége ellenőrzés után?		
6..	Zsanérszerkezet működőképessége ellenőrzés után?		
7.	Rögzítése nyitott helyzetben mágneses, az elektromágnes, ha kell, elenged?		
8.	Mechanikai sérülés (nincs deformáció, festés ép) látható-e az ajtón?		
9.	A záródás hézagmentesen történik?		
10.	Az ajtó nem szorul, könnyen nyitható?		
11.	Kilincs, fogantyú sérülésmentes, működőképes állapotú?		

Megjegyzés:

.....
Felülvizsgálatot végző

.....
Üzemben tartó



	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 92/111
	Csornai Margit Kórház	

18.sz.melléklet

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ
TŰZGÁTLÓ AJTÓ FÉLÉVES IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATA

A felülvizsgálat helye:		Az időszakos felülvizsgálat/karbantartás időpontja:	
Címe:		20....év.....hó.....nap	
Tűzgátló ajtó azonosítója:			
A felülvizsgálatot/karbantartást végezte:		Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 248. § (1) bekezdésében hivatkozott 18. melléklet táblázatában foglaltak szerint	
Sor-szám	ÉVES VIZSGÁLAT TÁRGYA	A vizsgálat eredménye	
		Megfelelt	Nem felelt meg
1.	„Tűzszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell.” felirat vagy jelzés, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben megtalálható?		
2.	Mechanikusan, kézzel csukható ajtó esetén: „Tűzgátló ajtó! Az ajtót folyamatosan csukott állapotban kell tartani.” felirattal, kell ellátni, maradandó, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.		
3.	A kijáratí és vészkijáratí ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó mellett menekülési jellel kell megjelölni. A menekülési jelet tilos az ajtóra szerelni.		
4.	A pánikrúddal ellátott ajtókon jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a kezelésükre utaló biztonsági jellel.		
5.	Záró- és csukószerkezet működőképessége ellenőrzés után?		
6..	Zsanérszerkezet működőképessége ellenőrzés után?		
7.	Rögzítése nyitott helyzetben mágneses, az elektromágnes, ha kell, elenged?		
8.	Mechanikai sérülés (nincs deformáció, festés ép) látható-e az ajtón?		
9.	A záródás hézagmentesen történik?		
10.	Az ajtó nem szorul, könnyen nyitható?		
11.	Kilincs, fogantyú sérülésmentes, működőképes állapotú?		
12.	A szükséges karbantartás (kenés, működési próbák) elvégezve		

Megjegyzés:

.....
Felülvizsgálatot/karbantartást végző

.....
Üzemben tartó



19.sz.melléklet

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ

[illegible]



	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 94/111
	Csornai Margit Kórház	

20.sz.melléklet

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ

FALITŰZCSAP-SZEKRÉNYEK, SZERELVÉNYEIK ÉVES, TELJESKÖRŰ FELÜLVIZSGÁLATA

A felülvizsgálat helye: Név: Cím:		A felülvizsgálat időpontja: 20....év.....hó.....nap	
A felülvizsgálatot végezte: Szakvizsga bizonyítvány száma:		Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM r. 268. § és a 271. § (4) bekezdésében foglaltak szerint	
Sor-szám	TELJES KÖRŰ VIZSGÁLAT – ÉVES - TÁRGYA	A vizsgálat eredménye	
		Megfelelt	Nem felelt meg
1.	Szerelvénszekrényben elhelyezett szerelvények (tartozékok) állapota		
2.	Föld alatti, vagy föld feletti tűzcsapkulcs, vagy egyetemes kapocskulcsok megfelelősége, biztonságos használhatósága gyakorlati próbával (kulcsokon deformáció, repedés nem megengedett)		
3.	Állványcső működtethetősége, és/vagy áttétkapocs állapota megfelelő-e		
4.	Sugárcső biztonságos és könnyű működtethetősége lehetséges-e		
5.	Szekrényen és/vagy szerelvénye(ke)n gyártó által előírt karbantartásokat végeztek-e		
6.	A vizsgálat során a nem megfelelőnek minősített szerelvényekről az üzemeltető szervezetet értesítette-e		

Megjegyzés:

.....
Felülvizsgálatot végző

.....
Üzemben tartó



	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 95/111
	Csornai Margit Kórház	

21.sz.melléklet

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ

SZERELVÉNYSZEKRÉNYEK, SZERELVÉNYEIK FÉLÉVENKÉNTI FELÜLVIZSGÁLATA

A felülvizsgálat helye: Név: Cím:		A felülvizsgálat időpontja: 20....év.....hó.....nap	
A felülvizsgálatot végezte: Szakvizsga bizonyítvány száma:		Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM r. 268. § és a 271. § (2) bekezdésében foglaltak szerint	
Sor-szám	VIZSGÁLAT TÁRGYA - FÉLÉVENTE	A vizsgálat eredménye	
		Megfelelt	Nem felelt meg
1.	A tűzoltó vízforrás jelzőtábla megléte, adatainak helyessége és épsége.		
2.	A szerelvénytáblákra előírt feliratok, jelzések megléte, olvashatósága		
3.	Tűzoltó gépjárművel történő megközelíthetősége.		
4.	A szerelvénytáblák hozzáférhetősége, a szerelvények és tartozékok rendeltetésszerű használhatósága.		
5.	Korrózió elleni védelem épsége.		
6.	A szerelvénytábla kielégíti-e a vonatkozó műszaki követelmények előírásait		
7.	A szerelvénytábla elhelyezkedése jól láthatóan jelölt-e		
8.	Fali felfüggesztés esetén a függesztő szilárd és a célnak megfelelő-e		
9.	A szerelvénytábla sérülésmentes, ajtója szabadon nyitható-e		
10.	Az előírt szerelvények (tartozékok) megtalálhatók-e		
11.	A szerelvények (tartozékok) rögzítettek-e		
12.	Van-e megfigyelhető hiányosság, korrózió okozta, vagy egyéb károsodás a táblán, szerelvényeken		

Megjegyzés:

.....
Felülvizsgálatot végző

.....
Üzemben tartó



	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 96/111
	Csornai Margit Kórház	

22.sz.melléklet

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ

SZERELVÉNYSZEKRÉNYEK, SZERELVÉNYEIK ÁLTALÁNOS és LEGALÁBB FÉLÉVENKÉNTI, FELÜLVIZSGÁLATA

A felülvizsgálat helye: Név: Cím:		A felülvizsgálat időpontja: 20....év.....hó.....nap	
A felülvizsgálatot végezte: Szakvizsga bizonyítvány száma:		Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM r. 268. § és a 271 § (2) bekezdésében foglaltak szerint	
Sor-szám	ÁLTALÁNOS VIZSGÁLAT TÁRGYA	A vizsgálat eredménye	
		Megfelelt	Nem felelt meg
1.	A tűzoltó vízforrás jelzőtábla megléte, adatainak helyessége és épsége.		
2.	A szerelvénytáblákra előírt feliratok, jelzések megléte, olvashatósága		
3.	Tűzoltó gépjárművel történő megközelíthetősége.		
4.	A szerelvénytáblák hozzáférhetősége, a szerelvények és tartozékok rendeltetésszerű használhatósága.		
5.	Korrózió elleni védelem épsége.		
FÉLÉVES VIZSGÁLAT - TÁRGYA			
1.	A szerelvénytábla kielégíti-e a vonatkozó műszaki követelmények előírásait		
2.	A szerelvénytábla elhelyezkedése jól láthatóan jelölt-e		
3.	Fali felfüggesztés esetén a függesztő szilárd és a célnak megfelelő-e		
4.	A szerelvénytábla sérülésmentes, ajtója szabadon nyitható-e		
5.	Az előírt szerelvények (tartozékok) megtalálhatók-e		
6.	A szerelvények (tartozékok) rögzítettek-e		
7.	Van-e megfigyelhető hiányosság, korrózió okozta, vagy egyéb károsodás a táblán, szerelvényeken		

Megjegyzés:

.....
Felülvizsgálatot végző

.....
Üzemben tartó



	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 97/111
	Csornai Margit Kórház	

23.sz.melléklet

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ

SZERELVÉNYSZEKRÉNYEK, SZERELVÉNYEIK ÁLTALÁNOS és ÉVENKÉNTI, FELÜLVIZSGÁLATA

A felülvizsgálat helye: Név: Cím:		A felülvizsgálat időpontja: 20....év.....hó.....nap	
A felülvizsgálatot végezte: Szakvizsga bizonyítvány száma:		Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM r. 268. § és a 271. § (4) bekezdésében foglaltak szerint	
Sor-szám	ÁLTALÁNOS VIZSGÁLAT TÁRGYA	A vizsgálat eredménye	
		Megfelelt	Nem felelt meg
1.	A tűzoltó vízforrás jelzőtábla megléte, adatainak helyessége és épsége.		
2.	A szerelvénytáblákra előírt feliratok, jelzések megléte, olvashatósága		
3.	Tűzoltó gépjárművel történő megközelíthetősége.		
4.	A szerelvénytáblák hozzáférhetősége, a szerelvények és tartozékok rendeltetésszerű használhatósága.		
5.	Korrózió elleni védelem épsége.		
TELJES KÖRŰ ÉVES VIZSGÁLAT - TÁRGYA			
1.	Szerelvénytáblákban elhelyezett szerelvények, tartozékok állapotának ellenőrzése		
2.	Föld alatti/föld feletti tűzcsapok, egyetemes kapcsolók állagának, használhatóságának ellenőrzése		
3.	Állványos működtetésének ellenőrzése és áttétkapocs állapota		
4.	Sugárcső biztonságos és könnyű működtetése		
5.	Szerelvénytáblán, szerelvényeken, tartozékokon a gyártó által előírt karbantartások elvégzése		
6.	Vizsgálat során a nem megfelelő szerelvényekről, tartozékokról üzemen tartó írásban történő értesítése		
A szerelvénytáblákban elhelyezett állványosvet, nyomótömlő-szerelvényt, áttétkapcsot 5 évenként nyomáspróbának kell alávetni!			

Megjegyzés:

.....
Felülvizsgálatot végző

.....
Üzemen tartó



	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 98/111
	Csornai Margit Kórház	

24.sz.melléklet

TŰZVÉDELMI ÜZEMELTETÉSI NAPLÓ
FÖLD FELETTI TŰZCSAPOK FÉLÉVES és ÉVES FELÜLVIZSGÁLATA

A felülvizsgálat helye: Név: Cím:		A felülvizsgálat időpontja: 20....év.....hó.....nap	
A felülvizsgálatot végezte: Szakvizsga bizonyítvány száma:		Vonatkozó előírás: 54/2014. (XII. 5.) BM r. 268. § és a 270. § (3) bekezdésében foglaltak szerint	
Sor-szám	FÉLÉVES ÁLTALÁNOS VIZSGÁLAT TÁRGYA	A vizsgálat eredménye	
		Megfelelt	Nem felelt meg
1.	A tűzoltó vízforrás jelzőtábla megléte, adatainak helyessége és épsége.		
2.	Az előírt feliratok, jelzések megléte, olvashatósága		
3.	Tűzoltó gépjárművel történő megközelíthetősége.		
4.	A szerelvények hozzáférhetősége, a szerelvények és tartozékok rendeltetésszerű használhatósága.		
5.	Korrózió elleni védelem épsége.		
ÉVES, TELJES KÖRŰ VIZSGÁLAT TÁRGYA			
1.	Csonkkapcsok állapota, rögzítettsége		
2.	Tömítések épsége, állapota		
3.	Kupakkapcsok állapota, szerelhetősége		
4.	Tömítéssel ellátott kupakkapocsnál a tömítés épsége, állapota		
5.	Az elvesztés elleni biztosítás megléte		



	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 99/111
	Csornai Margit Kórház	

Sor- szám	FÉLÉVES ÁLTALÁNOS VIZSGÁLAT TÁRGYA	A vizsgálat eredménye	
		Megfelelt	Nem felelt meg
6.	A biztonsági ház(ak) állapota, nyithatósága, zárhatósága		
7.	Tűzcsap szelep működtetésével a tűzcsap üzemképessége		
8.	Tűzcsapban mérhető statikus nyomás		
9.	Kifolyási nyomás 200 mm ² kiáramlási keresztmetszetnél, vagy a vízhozam		
10.	A víztelenítő rendszer működése		

Megjegyzés:

.....
Felülvizsgálatot végző

.....
Üzemben tartó

25.sz.melléklet

Tűzoltó készülékek listája

Készenléti helye	Típusa
Kazánház	CO2 oltó
Hőközpont	ABC porral oltó
Oxigén tartály	ABC porral oltó
Ápolási osztály „B” épület	ABC porral oltó
Tüdőgondozó „B” épület	ABC porral oltó
Tüdőgyógy.rehab.osztály I.„B” épület	ABC porral oltó
Tüdőgyógy.rehab.osztály II. „B”.épület	ABC porral oltó
Rehabilitációs osztály I. „B”.épület	ABC porral oltó
Rehabilitációs osztály. II. „B”.épület	ABC porral oltó
Könyvtár „B” épület	ABC porral oltó
Lift Gépház „B” épület	ABC porral oltó
Konyha I. „A” épület	CO2 oltó
Konyha II. „A” épület	CO2 oltó
Konyha III. „A” épület	CO2 oltó
Raktár „A” épület	ABC porral oltó
Porta	ABC porral oltó
Szerver terem	ABC porral oltó
„A” épület Lift	ABC porral oltó
Klíma I.	CO2 oltó
Klíma II.	CO2 oltó
V.sz.belgyógy.osztály „A” épület	ABC porral oltó
Egynapos sebészeti részleg „A” épület	ABC porral oltó
műtő előtere I.emelet	ABC porral oltó
Rehabilitációs osztály „A” épület	ABC porral oltó
Krónikus belgyógyászati o.III.em”A” épület	ABC porral oltó
Rendelőintézet I Irattár	ABC porral oltó
Rendelőintézet II.	ABC porral oltó
Rendelőintézet III.	ABC porral oltó
Neurorehabilitációs járóbeteg szakell.	ABC porral oltó
Pathológia	ABC porral oltó
„E” épület rendelőintézet	

26.sz.melléklet

Fali tűzcsapok + Föld feletti tűzcsapok nyilvántartása

Helye	db	Egyedi azonosító
„A” épület II. emelet Krónikus Belgyógyászat	1	6
„A” épület II.emelet	1	8
„A” épület I.emelet PAMOK V.sz.Belgyógy.osztály	3	13,18,20
„A” épület I.emelet PAMOK V.sz.Belgyógy.osztály	1	7
„A” épület I.emelet Rehabilitációs osztály	1	16
„A” épület I.emelet	1	12
„A” épület I.emelet Egynapos sebészeti részleg	1	15
„A” épület alagsor Élmezés előtere	1	5
„A” épület alagsor Konyha	1	11
„C” épület II.emelet Központi öltöző	1	21
„C” épület II.emelet Igazgatás	1	10
„C” épület I.emelet Rehabilitációs osztály	2	14,17
„C” épület földszint Egészség ház	1	19
„H” Új rendelő épülete földszint	2	
„H” Új rendelőintézet I.emelet	2	
„H” Új rendelőintézet II.emelet	1	
„H” Új rendelőintézet alagsor	2	
Föld feletti tűzcsap I. („B”épület mellett)		
Föld feletti tűzcsap II. („D” épület előtt)		

27.sz.melléklet

Az áramtalanítás végrehajtásának helye:

Minden esetben a Villamos szekrényekben lévő **főkapcsoló lehúzása!**

épület, emelet	osztály	Villamos főkapcsoló helye
„A” épület		
Alagsor	konyha	folyosón
	Raktár	konyha folyosóján
I.emelet	Rehabilitációs osztály	nővérpult mellett
	egynapos sebészeti rész.	műtő bejárata mellett
	műtő	műtő bejárata mellett
II.emelet	V.sz.Belgyógy.o.	nővérpult mellett
III.emelet	Krónikus belgyógy.o.	nővérpult mellett
„B” épület		
Földszint	Tüdőgyógy rehab osztály	elöl a folyosón fent a falon
	Tüdőgondozó	folyosón fent a falon
	Ápolási Osztály	folyosón fent a falon
I.emelet	Rehab.o.	folyosón fent a falon
Tetőtér	Könyvtár	Könyvtár előtere
„C” épület		
Földszint	Egészség ház	bejárati ajtótól balra
I.emelet	Egészség ház	bejárati ajtótól balra
II.emelet	Igazgatás	Bejárati ajtó mellett
„G” épület	Földszint	folyosó végén
Rtg		bejárati ajtó mellett
Rendelőintézet		folyosón
Porta		helyiségben
Boncterem		kint hátul a falon
Aggregátor ház	kulcs a Portán	Idegeneknek belépni tilos
Hőközpont		helyiségben

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 103/111
	Csornai Margit Kórház	

Kazánház		helyiségben
Szivattyúház		helyiségben
Új rendelőintézet „H”		

**28.sz. melléklet**

Csornai Margit Kórház TŰZVÉDELMI FŐKAPCSOLÓ

Tűzvédelmi főkapcsoló helye	Feszültségmentesítés
E-ON trafó mellett, a Porta bejáratától jobbra	az egész kórház területe
H épület (új rendelőintézet épülete alagsor elektromos kapcsolóhelyiség)	„H” épület és „B” épület
Kapcsolóterem „A” épület	„A”, „C”, „D”, „E”, „G” épület, Hőközpont,

GÁZCSAP ELZÁRÁSA

1. A Bartók B út felöli kerítésnél jön be a kórház területére, Boncterem mellett a falon **/FŐELZÁRÓ/**
2. „A” épületnél hátul a gazdasági bejárat felől az oszlopon (konyha gázellátását biztosítja)

TŰZRIADÓ TERV



A Tűzvédelmi Szabályzat 29. sz.melléklete

Érvényes: 2016. július 01. napjától visszavonásig

Készítette:

Szőllősiné Kocsis Zsuzsanna

tűzvédelmi főelőadó

(tel.:0670/3750025)

Jóváhagyta:

Dr.Winiczai Zoltán

igazgató főorvos

TÚZRIADÓ TERV

1. A Tűzriadó terv célja:

A terv célja: egy esetleges tűz vagy káreset bekövetkezése esetén a szükséges intézkedés sorozat megtétele, elkerülvén - vagy a legkisebb mértékre csökkentve - a személyi és tárgyi veszteséget illetve károsodást.

2. . Tűzjelzés módja

Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles késedelem nélkül intézkedni, és a tüzet jelezni.

A tüzet a Portaszolgálatnak a 96/590-**500**-as telefonszámon (amennyiben foglalt) akkor a hivatásos tűzoltóságnak a „**105**” telefonszámon kell jelezni.

A telefonálással egyidejűleg „**TŰZ VAN**” kiáltással figyelmeztesse környezetét a tűzre.

Amennyiben a Portaszolgálat a jelzést vette, azonnal hívja a Hivatásos Tűzoltóságot a „105”-ös vagy a **96/261-555**-ös telefonszámon.

A portás vagy az észlelő személy által történő tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

- a tüzeset, káreset pontos helyét (címét);
- emberélet van-e veszélyben;
- mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyben;
- robbanásveszélyes anyag van-e a tűz közelében
- az épületen belül melyik szinten van tűz
- a bejelentő személy nevét és a jelzésre használt távbeszélőkészülék hívószámát, majd ezt a számot szabadon hagyja a Tűzoltóság számára a tűz eloltásáig.

A jelzést vevő tűzoltó további kérdéseire is egyértelmű és részletes választ kell adni!

A tűzoltóság megérkezéséig a tűzoltás vezetője a létesítmény vezetője vagy annak megbízottja, a mindenkor ügyeletvezető orvos.

3. . A dolgozók feladatai tűz esetén

Portaszolgálat feladata tűz esetén

- A jelentéstétel után a kaput nyitva hagyja, szükség esetén kinyitja a hátsó gazdasági bejárat is.
- A Portás az elsőként a helyszínre érkező tűzoltó egység vezetőjét tájékoztatja a tüzeset helyéről, hogyan tudják megközelíteni, részére átadja a Tűzriadó Tervet, az intézményi alaprajzot, a Tűzvédelmi főkapcsoló és gázcsap elzárásról szóló 28.sz.mellékletet.

Riasztási rend:

Azonnal értesíti az intézmény vezetőjét és a mindenkor ügyeletvezető orvost (havi Ügyeleti beosztás alapján).

Értesíti az alábbi személyeket:

NÉV	BEOSZTÁS	Elérhetőség	
Dr.Winiczai Zoltán	igazgató főorvos	96/590-505	0670/3750521
Dr.Ábrahám Péter	orvos igazgató	96/590-520	0670/3197822
Némethné Borsodi Irma	gazdasági igazgató	96/590-503	0670/3750550
Szőllősiné Kocsis Zsuzsanna	tűzvédelmi főelőadó	96/590-505	0670/3750025
Nagy Vilmos	műszaki csop.vez.	96/590-580	0670/3750173

Ügyeletvezető orvos feladata

- meggyőződik róla, hogy a tűzjelzés a porta, illetve a tűzoltóság felé megtörtént-e
- kijelöli a szolgálatban levő nővéreknek a mentendő betegek sorrendjét
- meggyőződik róla, hogy minden helyiségből megtörtént-e a betegek mentése
- megszervezi az emberek és anyagi javak mentését,
- a rendelkezésre álló eszközökkel megkezdeti a tűz oltását (ajtók ablakok bezárásával csökkenti a tűz terjedését)
- tűz és robbanásveszélyes anyagokat eltávolíttatja a tűz közeléből
- tűzoltóság kiérkezésekor az oltásvezetőt tájékoztatja az addigi intézkedésekről
- a tűzoltás vezető utasításának megfelelően részt vesz az oltásban

Ápolószemélyzet, egyéb dolgozók (beteghordók, műtőssegédek, takarítók) feladatai

- azonnal értesíti az illetékes vezetőt, illetve a portaszolgálatot a tűzről, akadályoztatása esetén közvetlenül hívja a tűzoltóságot a "105" telefonszámon
- a vezető irányításával eltávolítja a tűz közeléből a tűz és robbanásveszélyes anyagokat
- a vezető irányításával fegyelmezetten és pánikmentesen megkezdheti a betegek mentését a legközelebbi kijáraton (vészkijáraton) keresztül
- megkezdheti a tűz oltását

4. Tűz oltása

A tűz oltásában, az emberi élet és az anyagi javak mentésében mindenki köteles a lehetőségeihez képest, külön felhívás nélkül, a testi épség veszélyeztetése nélkül részt venni!

Tűzjelzéssel egy időben a tűz oltását mindig az égő anyag tulajdonságainak és a tűz méretének figyelembevételével, a rendelkezésre álló felszereléssel (kézi tűzoltó készülékekkel, fali tűzcsapról szerelt vízszugárral) kell végezni és az előírások szerinti oltóanyaggal meg kell kísérelni a tűz oltását. Az épületben jól lát-
ható helyen tűzoltó

készülékek (25.sz.melléklet) vannak elhelyezve. A tűzoltóság megérkezéséig az ott tartózkodó személyek a szintekről, az épületből összeszedik a porral oltó tűzoltó készülékeket, és ezekkel kezdik meg a kezdeti tűz oltását.

5. Az intézmény elektromos rendszerének lekapcsolása, gázcsap elzárása

Villamos berendezésekben, azok közelében keletkezett tűz esetén az oltás megkezdése előtt áramtalanítani kell. Elektromos és folyadék tüzet vízszugárral oltani nem szabad.

Vízzel történő oltás csak áramtalanítás után szabad!

Az áramtalanítás végrehajtásának helye: (27.sz.melléklet tartalmazza)

Az áramtalanításért felelős személy: a mindenkori ügyeletes orvos.

Minden esetben a gázcsap elzárása kötelező. (28.sz. melléklet)

6. Menekülés főbb szempontjai

Az emeleti szintekről minden esetben a lépcsőházon keresztül hagyjuk el az épületet.

A liftet tűz esetén igénybe venni szigorúan TILOS és életveszélyes.

Füst ellen az orr illetve a száj elé szorított átnedvesített textillel (kendő, törölköző) a menekülés időtartamára hatásosan lehet védekezni. A forró füstgázok a levegőnél könnyebbek, így felülről rétegezve telítik a helyiséget, így lehajolva, kúszva biztonságosabban elhagyhatjuk a füsttel telített helyiséget.

Az épület, munkahely elhagyása esetén gondoskodni kell a gáz és az elektromos áram kapcsolójának az elzárásáról.

7. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság megérkezése a helyszínre

A tűzoltóság megérkezése után a tűzoltás vezetését a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság **bevetést vezető parancsnoka** veszi át. **A tűzoltás vezetőjének utasításait mindenki köteles maradéktalanul betartani illetve végrehajtani!** A tűz- és káresemény helyszínén tartózkodó illetékes kórházi személy informálja a kiérkező tűzoltókat a veszélyhelyzet körülményeiről, a tűz által érintett területről, van-e tűz és robbanásveszélyes anyag a közelben, amit még nem sikerült kimenteni, az esetlegesen bent tartózkodók hollétéről, koráról (gyerek, beteg, idős, mozgássérült), emberi élet van-e veszélyben, a víz-szerzési helyekről, közmű elzáró berendezések helyeiről, az addig tett intézkedésekről.

A passzív jelenléttel a tűzoltási és mentési munkákat akadályozni nem szabad.

A lehetőségekhez képest gondoskodni kell arról, hogy a helyszín a vizsgálat befejezéséig változatlan maradjon. A helyszínt biztosítani kell.



Tűzvédelmi Szabályzat

Csornai Margit Kórház

**Oldalszám:
111/111**

A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, vagy az emberi beavatkozás nélkül megszűnt vagy eloltott tüzeket kötelesek az ott dolgozók a tűzvédelmi előadónak késedelem nélkül bejelenteni.

A tűzjelzés díjtalan és más hívásokkal szemben elsőbbséget élvez.

Az intézményi telefonhálózaton belüli bármely készülékről hívható:

104 MENTŐK

105 TŰZOLTÓSÁG

107 RENDŐRSÉG

Csorna, 2016. július 01.